


測定場所：北中学校
 住 所：袋山870番地
 測定日時：平成23年12月14日(水) 9:20~11:14
 天 気：曇り

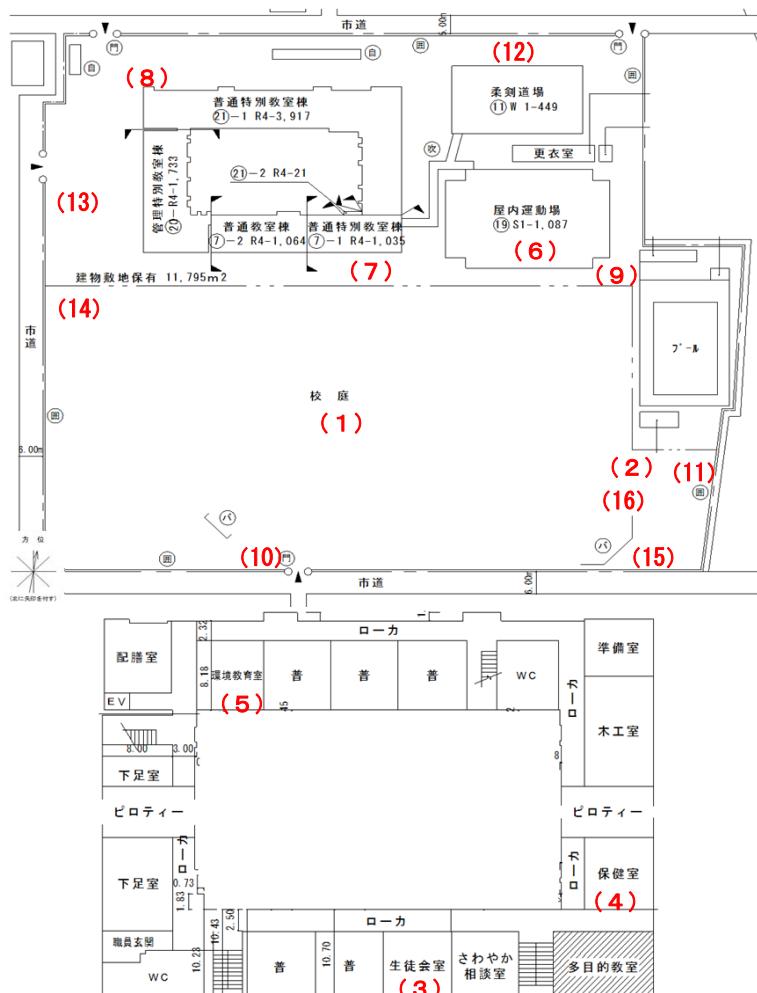

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 校庭	0.14	0.13	0.10
(2) 砂場	0.11	0.09	0.10
(3) 1階教室 A	0.11	0.10	0.12
(4) 1階教室 B	0.08	0.08	0.08
(5) 1階教室 C	0.09	0.09	0.09
(6) 屋内運動場	0.07	0.07	0.05
(7) 雨樋 A 校舎	0.38	0.17	0.15
(8) 雨樋 B 校舎	0.11	0.09	0.09
(9) 雨樋 C 屋内運動場	0.07	0.08	0.08
(10) 植物 A	0.13	0.14	0.14
(11) 植物 B	0.15	0.10	0.11
(12) 植物 C	0.10	0.11	0.11
(13) 植物 D	0.10	0.10	0.09
(14) 排水溝 A	0.11	0.11	0.12
(15) 排水溝 B	0.12	0.12	0.11
(16) 遊具 鉄棒	0.13	0.13	0.13
(17) ビオトープ	該当なし		