


測定場所：大袋北小学校

住所：袋山515番地

測定日時：平成23年11月24日(木) 9:20~11:45

天気：晴れ

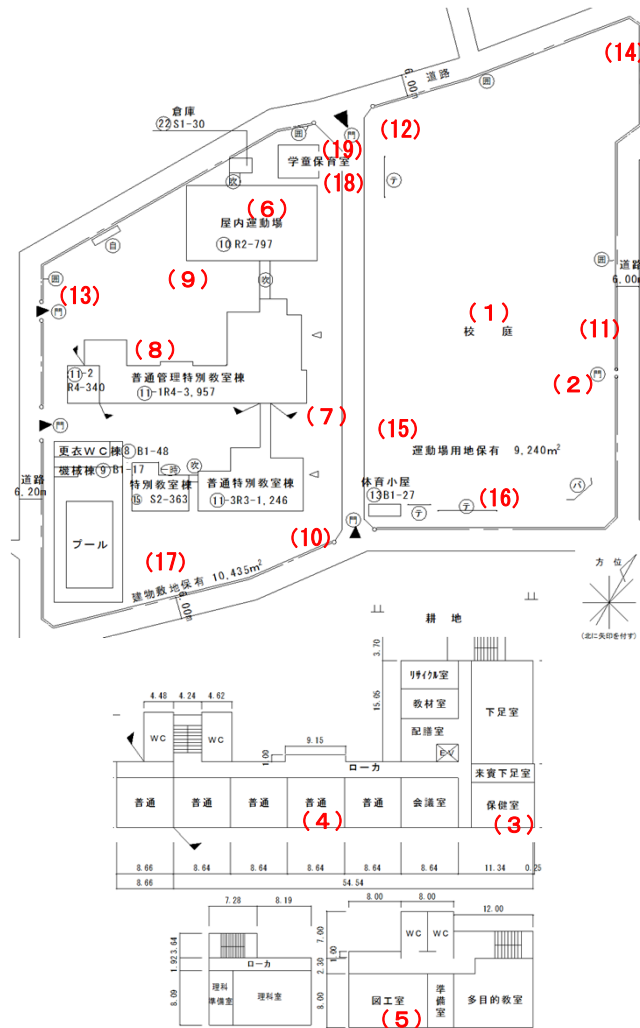

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 校庭	0.10	0.10	0.09
(2) 砂場	0.11	0.11	0.12
(3) 1階教室A	0.10	0.10	0.09
(4) 1階教室B	0.11	0.10	0.10
(5) 1階教室C	0.07	0.07	0.07
(6) 屋内運動場	0.07	0.08	0.08
(7) 雨樋A 校舎	0.13	0.08	0.08
(8) 雨樋B 校舎	0.11	0.09	0.09
(9) 雨樋C 屋内運動場※	0.94	0.26	0.17
(10) 植物A	0.14	0.11	0.09
(11) 植物B	0.11	0.09	0.10
(12) 植物C	0.15	0.12	0.10
(13) 植物D	0.12	0.08	0.08
(14) 排水溝A	0.14	0.12	0.10
(15) 排水溝B	0.08	0.09	0.09
(16) 遊具 鉄棒	0.11	0.10	0.10
(17) ビオトープ	0.11	0.11	0.10
(18) 学童保育室 玄関ポーチ	0.08	0.07	0.07
(19) 学童保育室 雨樋	0.12	0.10	0.09

※ 地上5cmで1マイクロシーベルトに達していないが、高い値の数値であったため、除染対策を行いました。