


測定場所：北越谷小学校  
 住 所：北越谷三丁目10番38号  
 測定日時：平成23年11月22日(火) 9:25~11:28  
 天 気：晴れ

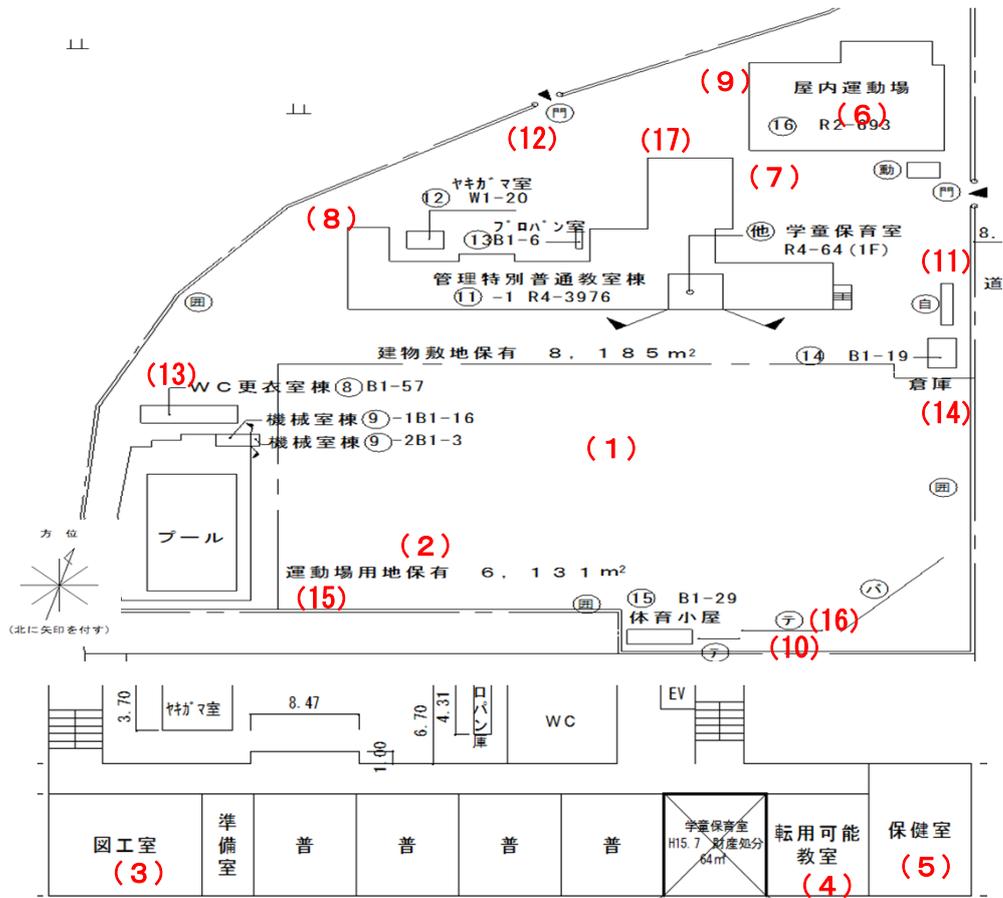

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 校庭	0.11	0.12	0.12
(2) 砂場	0.09	0.10	0.10
(3) 1階教室 A	0.10	0.10	0.10
(4) 1階教室 B	0.10	0.10	0.10
(5) 1階教室 C	0.10	0.10	0.10
(6) 屋内運動場	0.08	0.08	0.08
(7) 雨樋 A 校舎	0.12	0.10	0.11
(8) 雨樋 B 校舎	0.32	0.16	0.12
(9) 雨樋 C 屋内運動場	0.35	0.15	0.11
(10) 植物 A	0.10	0.09	0.10
(11) 植物 B	0.08	0.08	0.08
(12) 植物 C	0.10	0.10	0.09
(13) 植物 D	0.11	0.09	0.09
(14) 排水溝 A	0.13	0.11	0.09
(15) 排水溝 B	0.15	0.14	0.12
(16) 遊具 鉄棒	0.13	0.12	0.12
(17) ビオトープ	該当なし		