


測定場所：蒲生保育所

住所：蒲生寿町9-23

測定日時：平成23年11月4日(金) 16:32~18:13

天気：晴れ

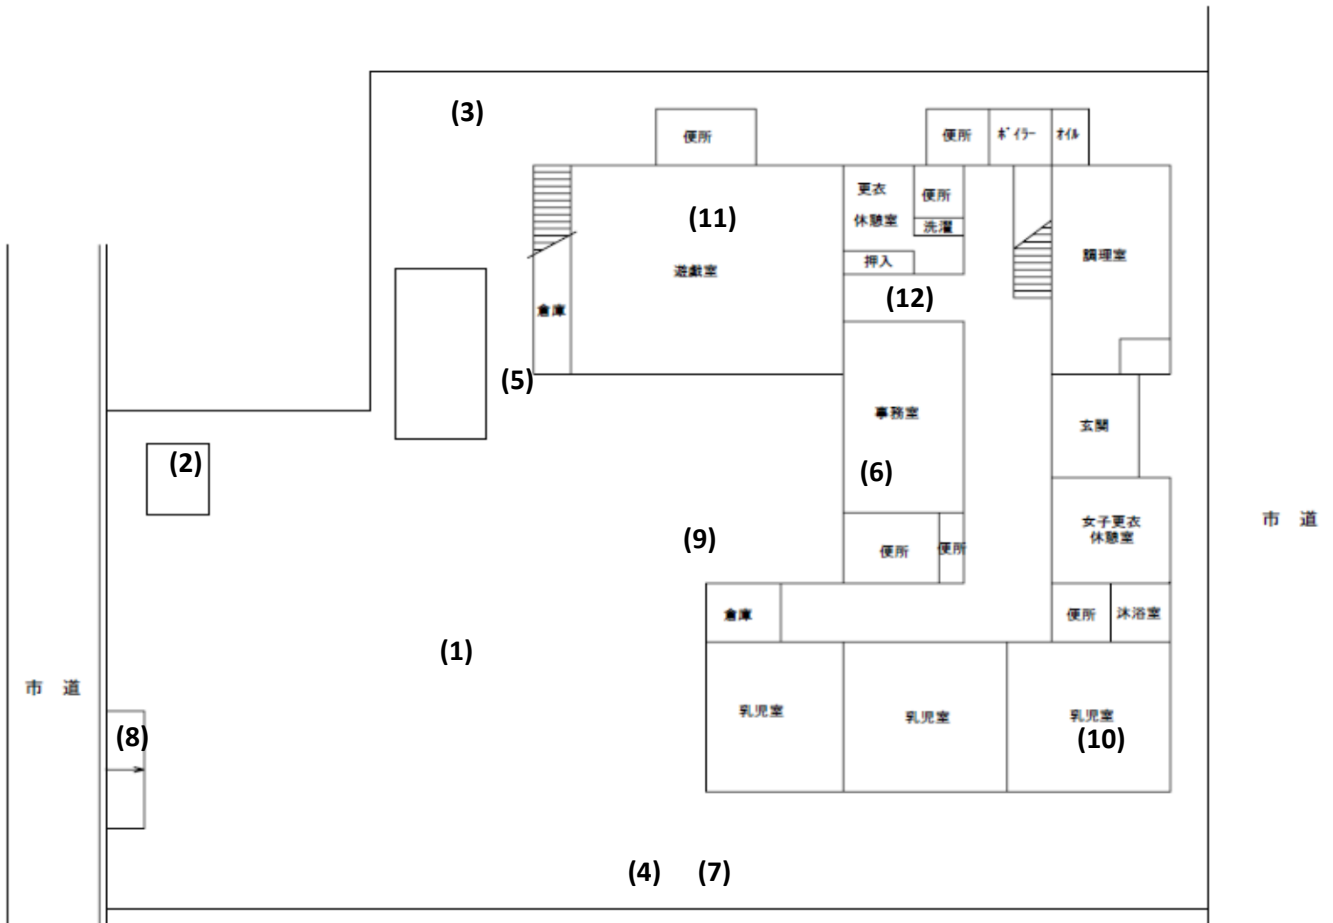

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 園庭	0.09	0.07	0.07
(2) 砂場	0.11	0.09	0.10
(3) 畑	0.09	0.09	0.09
(4) 遊具	0.16	0.13	0.13
(5) 雨樋	0.18	0.09	0.09
(6) 排水口(1階屋上)	0.22	0.10	0.09
(7) 植物	0.15	0.13	0.09
(8) 排水溝A	0.10	0.10	0.10
(9) 排水溝B	0.11	0.10	0.09
(10) 乳児室(0歳児)	0.08	0.09	0.09
(11) 遊戯室(ホール)	0.09	0.08	0.08
(12) 保育室(3歳児・2階)	0.09	0.09	0.09