


測定場所：越谷レイクタウンさくら保育園

住所：大成町5-412

測定日時：平成23年11月9日(水) 13:04~14:18

天気：晴れ

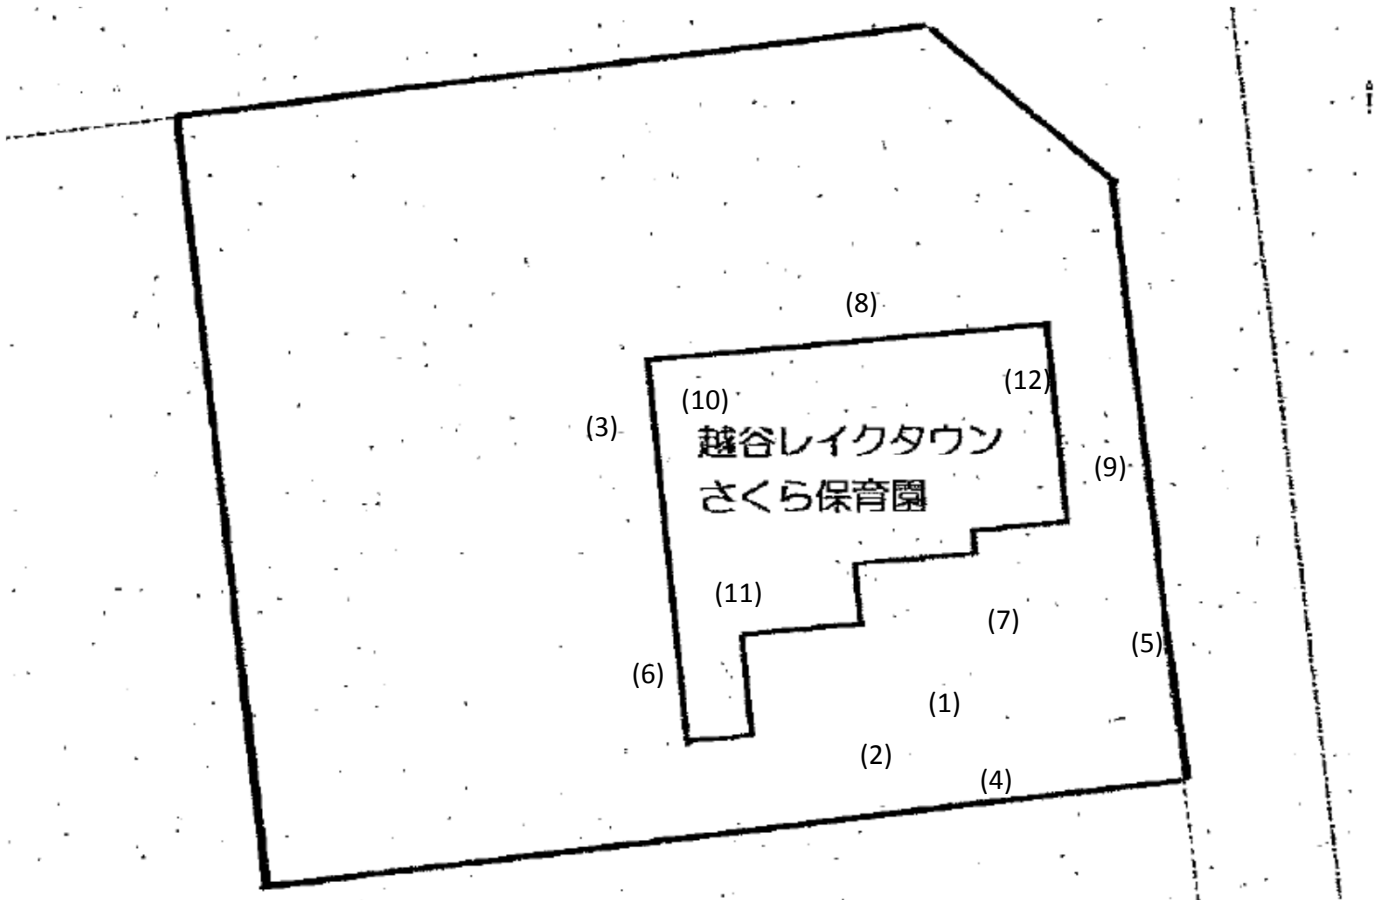

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 園庭	0.10	0.09	0.10
(2) 砂場	0.13	0.15	0.12
(3) 遊具	0.16	0.12	0.10
(4) 植物A	0.13	0.14	0.13
(5) 植物B	0.18	0.14	0.12
(6) 排水溝A	0.22	0.14	0.12
(7) 排水溝B	0.10	0.09	0.09
(8) 排水溝C	0.30	0.15	0.12
(9) 排水溝D	0.15	0.14	0.12
(10) 乳児室(0歳児・1階)	0.06	0.06	0.06
(11) 保育室(3歳児・2階)	0.06	0.06	0.06
(12) 遊戯室(ホール・2階)	0.06	0.05	0.06