


測定場所：第二越谷保育園

住所：増森396-1

測定日時：平成23年11月15日(火) 13:06～14:31

天気：晴れ

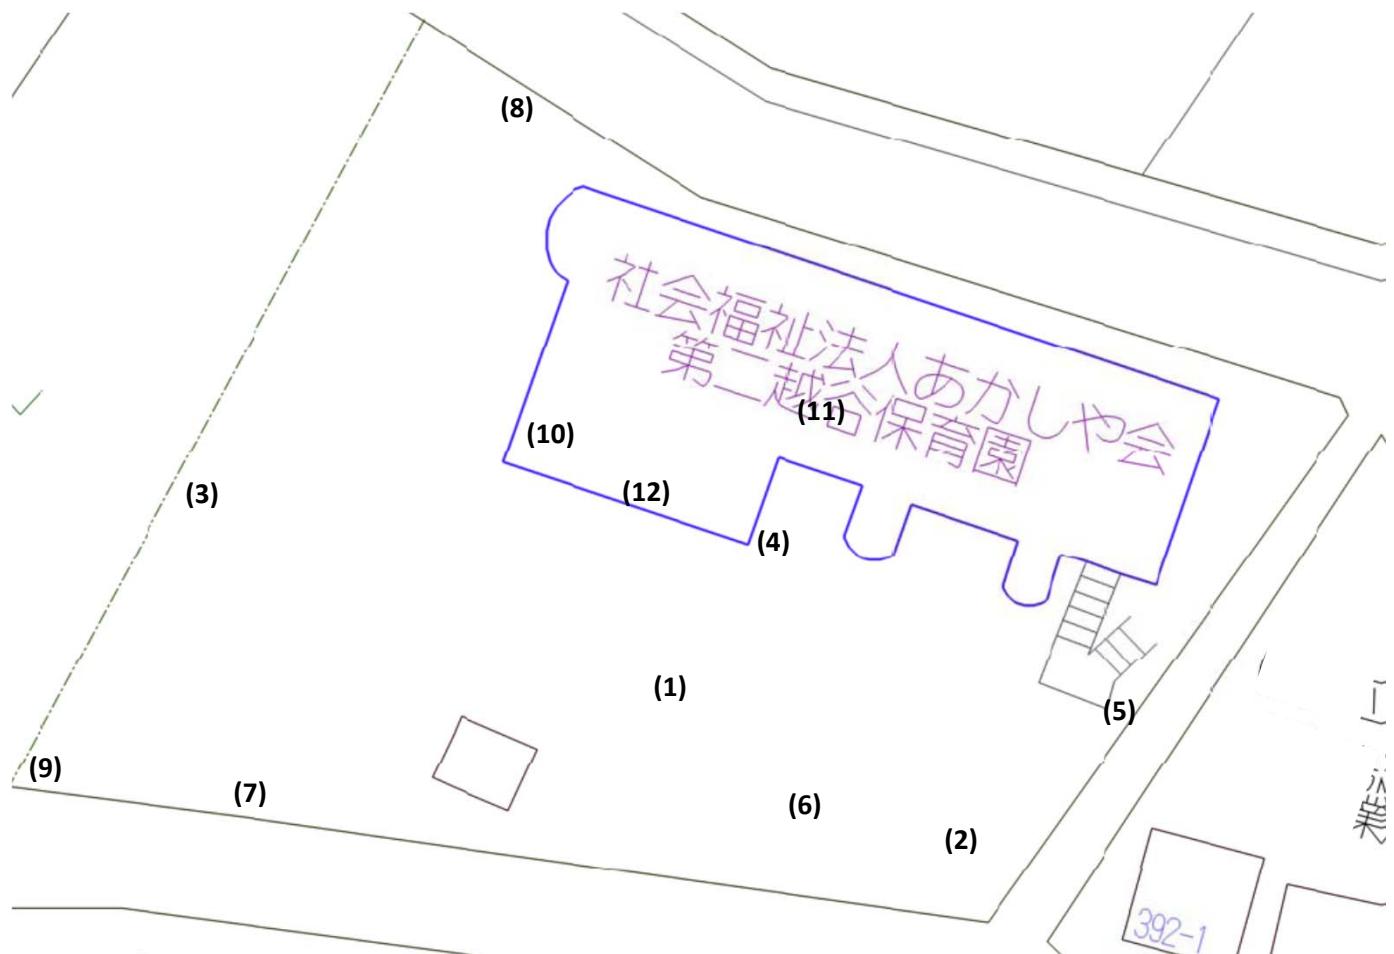

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルト・パー・アワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 園庭	0.10	0.09	0.09
(2) 砂場	0.10	0.10	0.10
(3) 遊具	0.11	0.10	0.10
(4) 雨桶A	0.12	0.10	0.09
(5) 雨桶B	0.13	0.08	0.08
(6) 植物A	0.10	0.09	0.09
(7) 植物B	0.16	0.12	0.12
(8) 排水溝A	0.11	0.07	0.07
(9) 排水溝B	0.10	0.09	0.09
(10) 乳児室(0歳児・2階)	0.05	0.06	0.07
(11) 保育室(3歳児)	0.06	0.06	0.06
(12) 遊戯室(ホール)	0.07	0.07	0.06