


測定場所：袋山保育園

住所：袋山1956-1

測定日時：平成23年度11月18日(金) 11:01~12:12

天気：晴れ

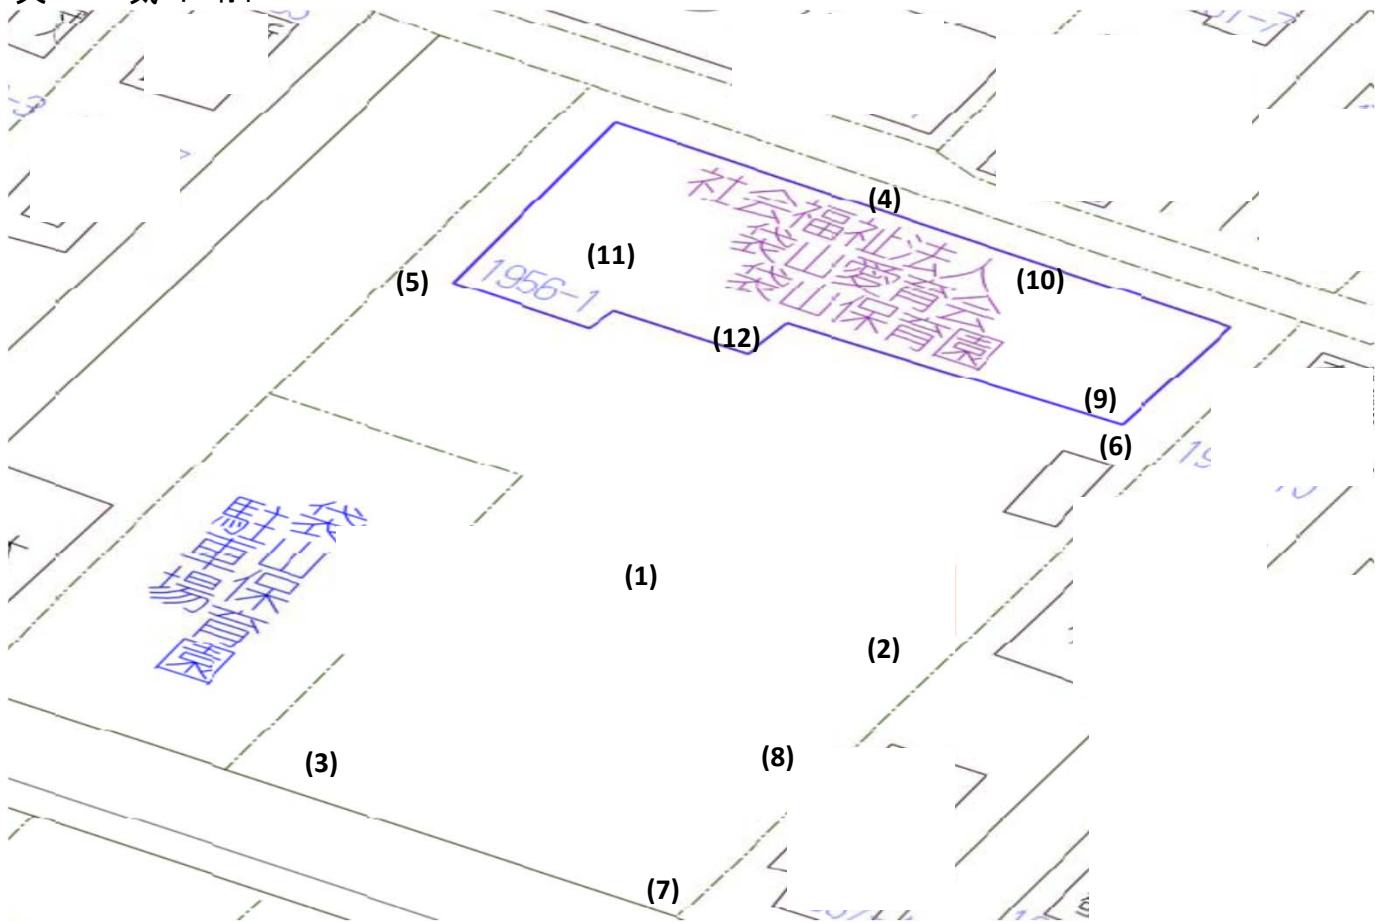

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 園庭	0.13	0.10	0.10
(2) 砂場	0.08	0.09	0.08
(3) 遊具	0.10	0.09	0.08
(4) 雨樋	0.11	0.09	0.08
(5) 植物	0.11	0.10	0.10
(6) 排水溝A	0.10	0.09	0.09
(7) 排水溝B	0.10	0.10	0.09
(8) 排水溝C	0.13	0.11	0.10
(9) 乳児室(1歳児)	0.07	0.07	0.06
(10) 保育室(4歳児)	0.06	0.06	0.06
(11) ホール(遊戯室)	0.06	0.06	0.06
(12) 2階テラス	0.08	0.07	0.07