


測定場所：あけぼの学園

住所：東越谷10-19

測定日時：平成23年11月15日(火) 15:17~16:53

天気：晴れ

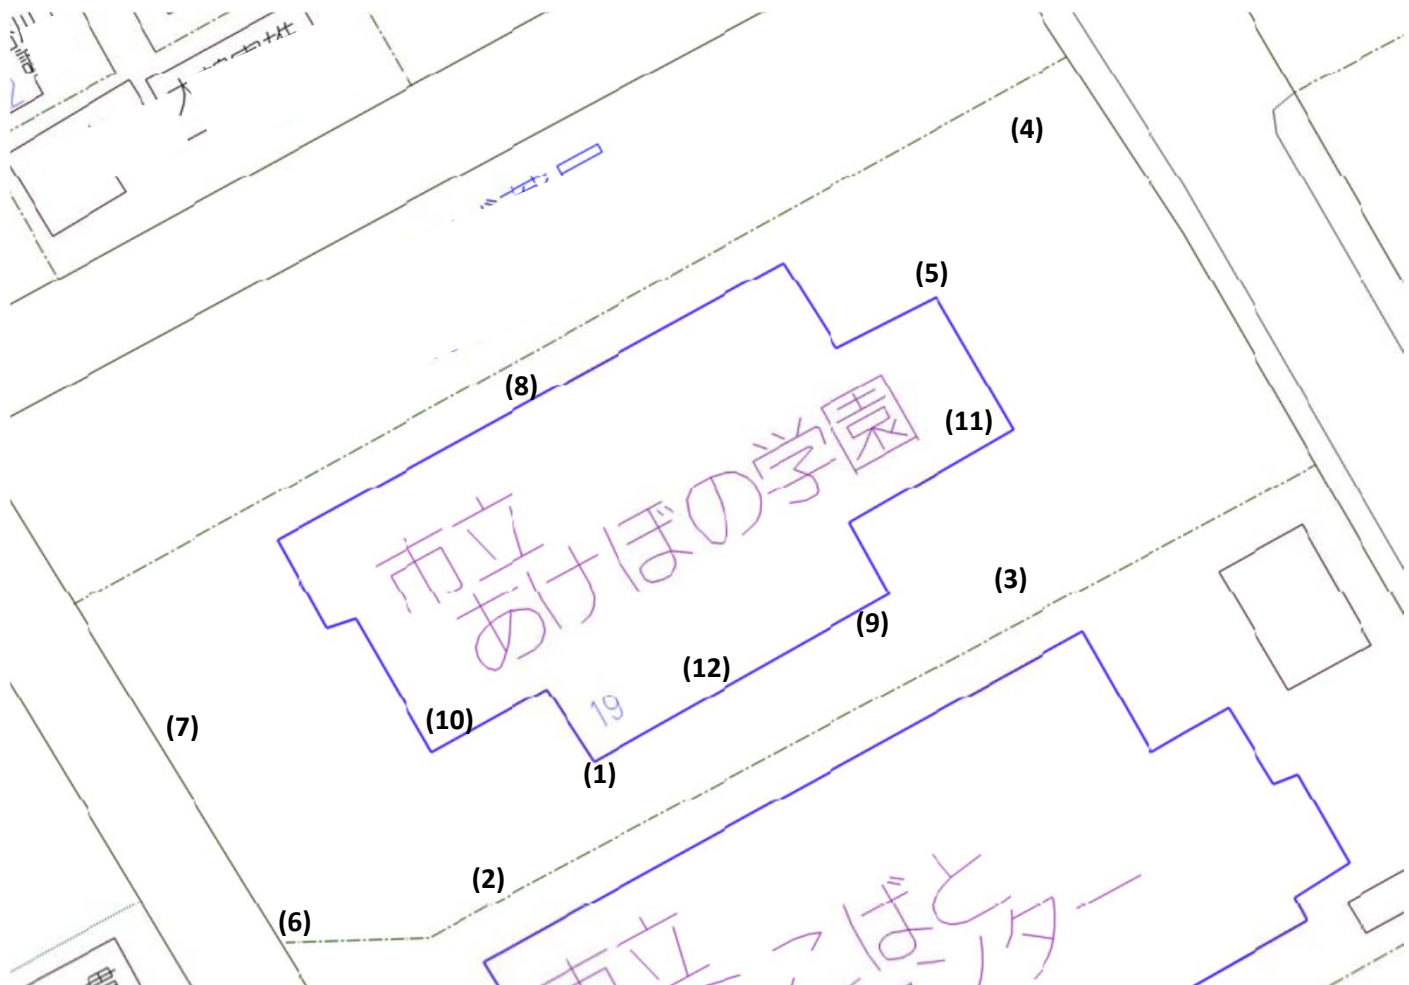

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 園庭	0.10	0.09	0.08
(2) 砂場	0.10	0.10	0.10
(3) 遊具	0.11	0.09	0.08
(4) 雨樋A	1.15	0.20	0.10
(5) 雨樋B	0.37	0.13	0.09
(6) 植物A	0.13	0.09	0.10
(7) 植物B	0.12	0.10	0.10
(8) 排水溝A	0.13	0.12	0.10
(9) 排水溝B	0.14	0.10	0.09
(10) 保育室A	0.08	0.08	0.08
(11) 保育室B	0.08	0.07	0.08
(12) 訓練室(ホール)	0.06	0.07	0.07