


測定場所：桜井南・桜井南第2学童保育室
住所：下間久里226
測定日時：平成23年11月28日(月) 11:16~11:21
天気：曇り

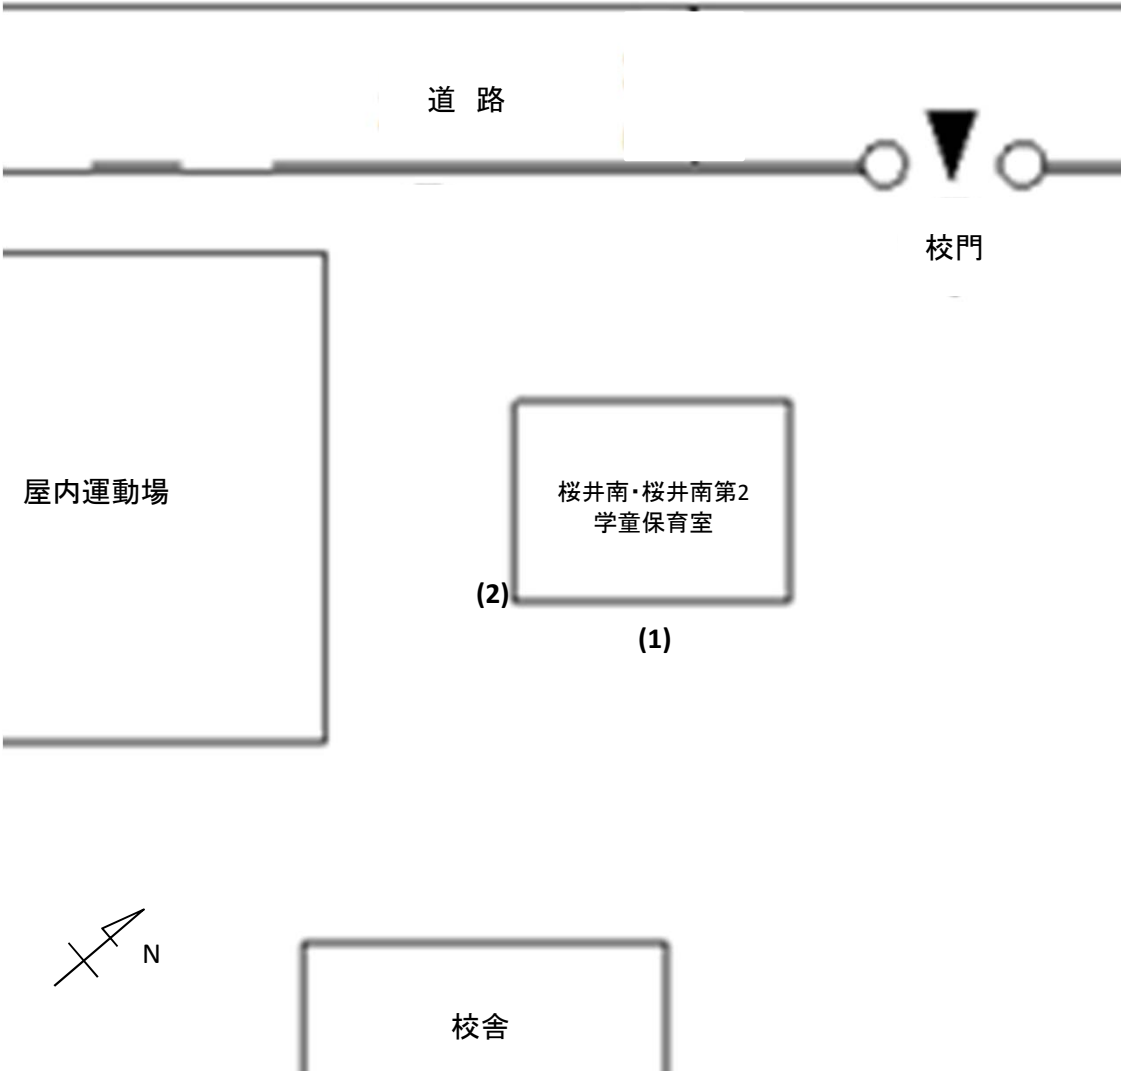

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 玄関	0.08	0.07	0.07
(2) 雨樋	0.07	0.06	0.06