

測定場所：流通団地公園


住所：流通団地3-4

測定日時：平成23年11月25日(金) 10:31~11:06

天気：晴れ

越谷流通公園 施設平面図

都市公園台帳 18

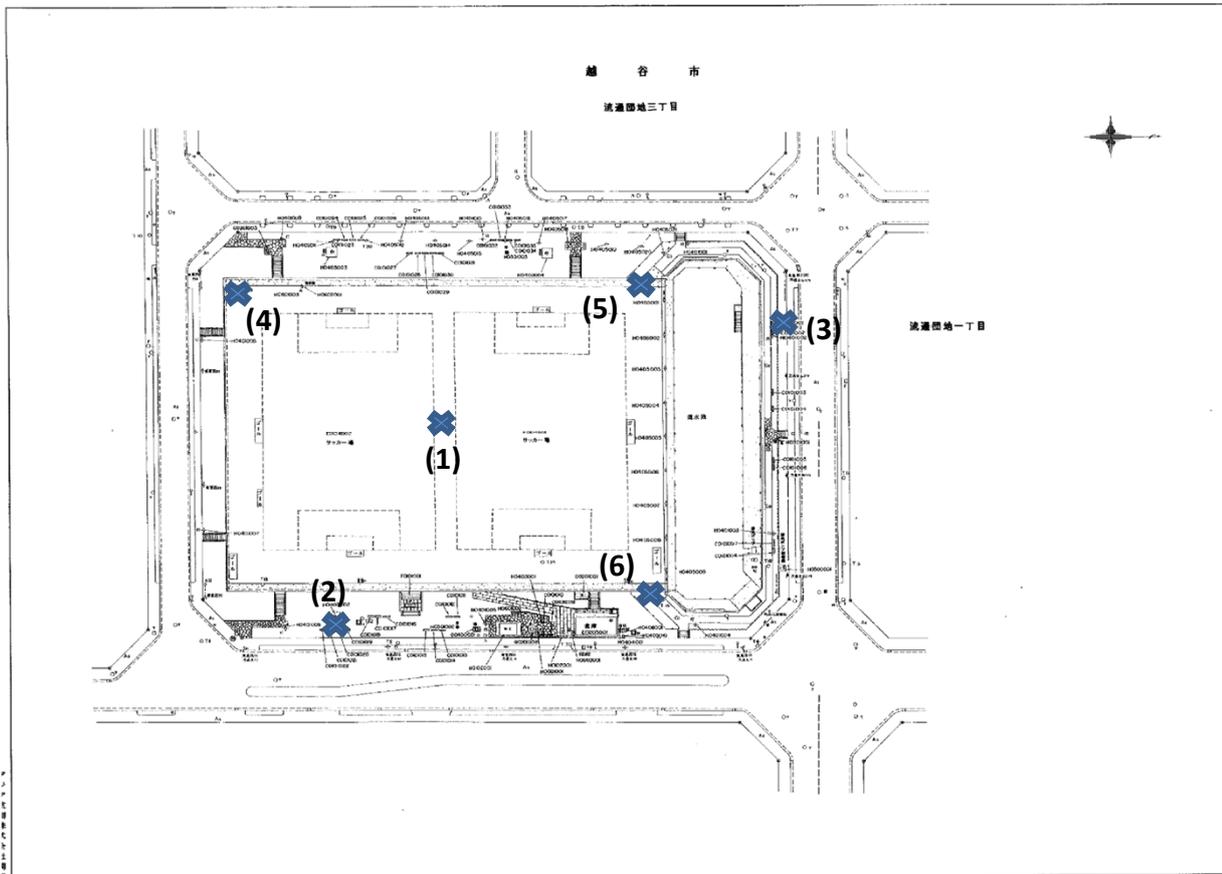

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 園庭	0.08	0.08	0.09
(2) 植物A	0.14	0.11	0.10
(3) 植物B	0.19	0.11	0.11
(4) 排水溝A	0.30	0.21	0.17
(5) 排水溝B	0.23	0.19	0.15
(6) 排水溝C	0.17	0.14	0.13