


測定場所：図書館

住 所：東越谷4-9-1

測定日時：平成23年12月8日(木) 9:15~10:25

天 気：曇り

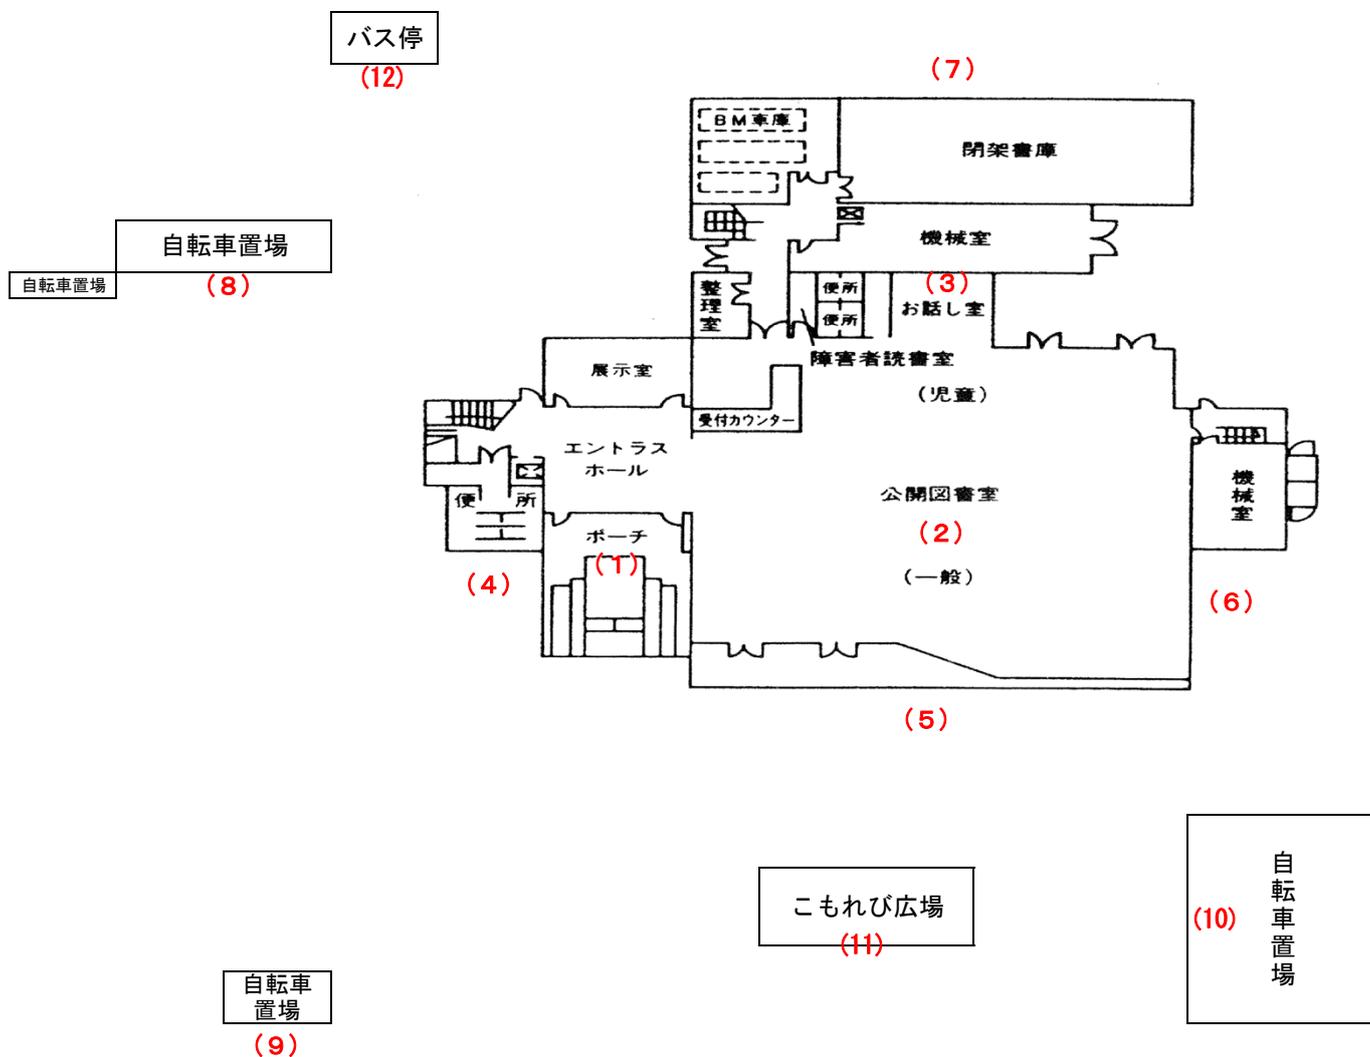

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 玄関ポーチ	0.15	0.14	0.12
(2) 公開図書室 中央	0.08	0.07	0.07
(3) 公開図書室 おはなし室	0.05	0.06	0.06
(4) 図書館 建物外周 (西)	0.16	0.13	0.14
(5) 図書館 建物外周 (南)	0.15	0.12	0.12
(6) 図書館 建物外周 (東)	0.17	0.14	0.11
(7) 図書館 建物外周 (北)	0.15	0.12	0.13
(8) 自転車置場 (西側)	0.11	0.10	0.10
(9) 自転車置場 (南側)	0.11	0.11	0.10
(10) 自転車置場 (東側)	0.10	0.10	0.09
(11) 中庭	0.10	0.11	0.11
(12) バス停留所	0.09	0.09	0.09