


測定場所：市立病院
住所：東越谷10-47-1
測定日時：平成24年2月8日(水) 14:48～15:47
天気：曇り

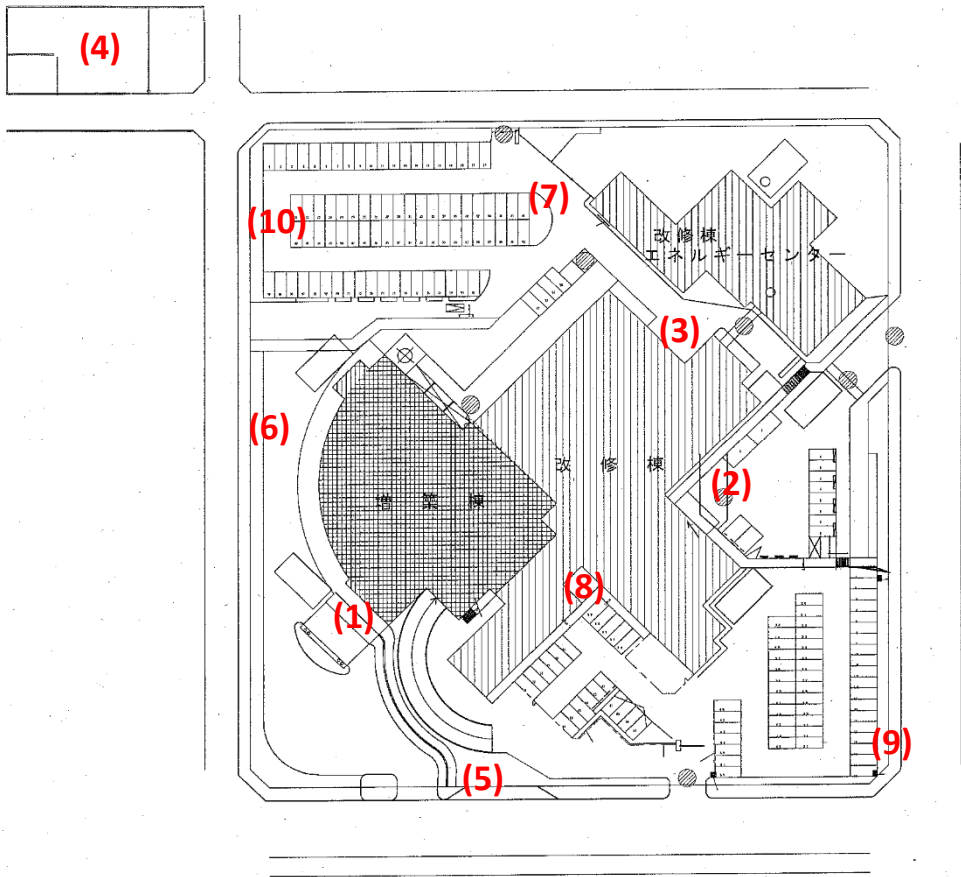

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 出入口A	0.17	0.15	0.14
(2) 出入口B	0.08	0.08	0.09
(3) 出入口C	0.16	0.12	0.11
(4) 駐車場	0.13	0.11	0.10
(5) 植物A	0.14	0.13	0.12
(6) 植物B	0.12	0.10	0.09
(7) 植物C	0.11	0.11	0.10
(8) 排水溝A	0.13	0.11	0.09
(9) 排水溝B	0.55	0.18	0.13
(10) 排水溝C	0.13	0.10	0.08