


測定場所 : 東越谷第2公園庭球場
住 所 : 東越谷三丁目14地内
測定日時 : 平成24年1月17日(火) (1)・(2) 16:50~17:15、18日(水) (3)・(4)・(5)・(6) 16:15~16:35
天 気 : 晴れ

東越谷第二公園庭球場(砂入り人工芝4面)

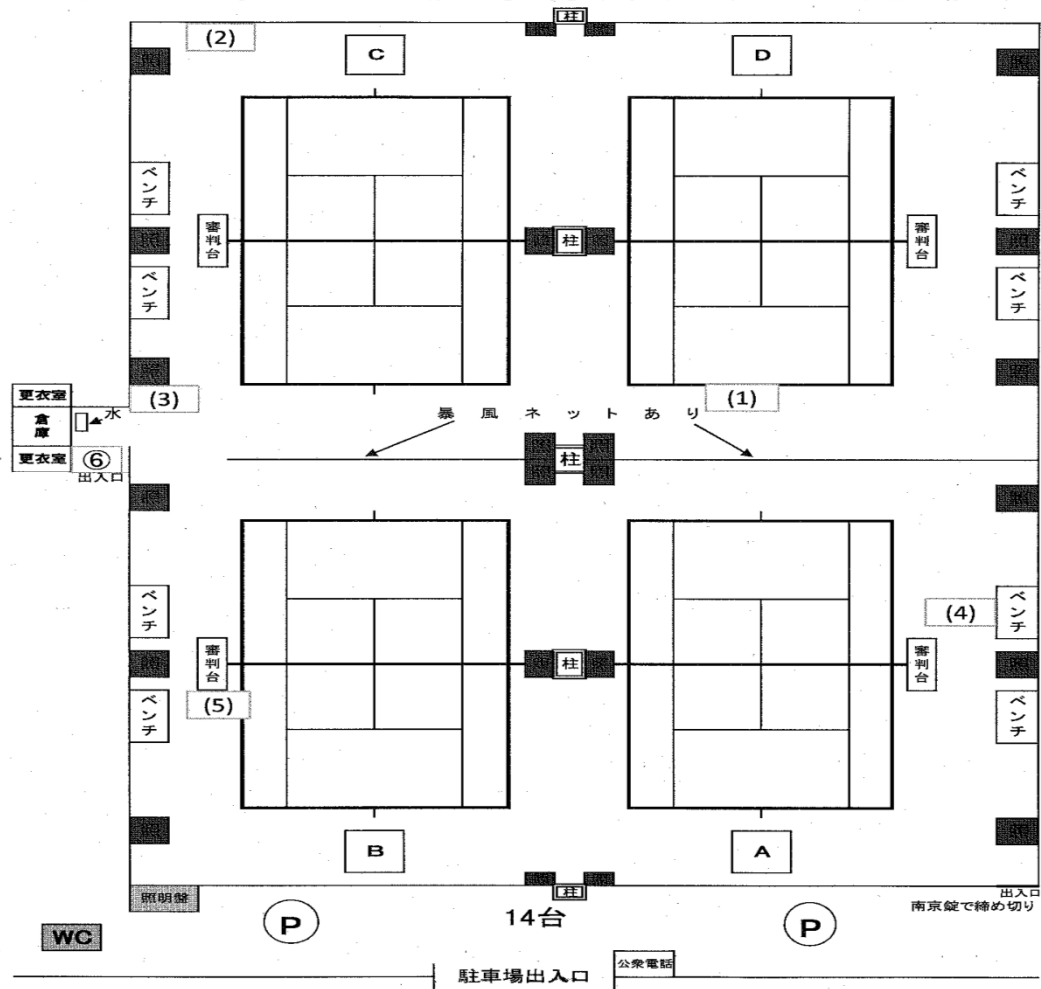

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) コートベースライン付近	0.22	0.16	0.15
(2) コートフェンス際	0.16	0.14	0.12
(3) 側溝	0.20	0.15	0.12
(4) ベンチ	0.18	0.13	0.12
(5) 審判台	0.15	0.14	0.13
(6) 倉庫内	0.08	0.07	0.07