


測定場所 : 北体育館
住 所 : 大杉510地内
測定日時 : 平成24年1月19日(木) 9:32~10:15
天 気 : 晴れ

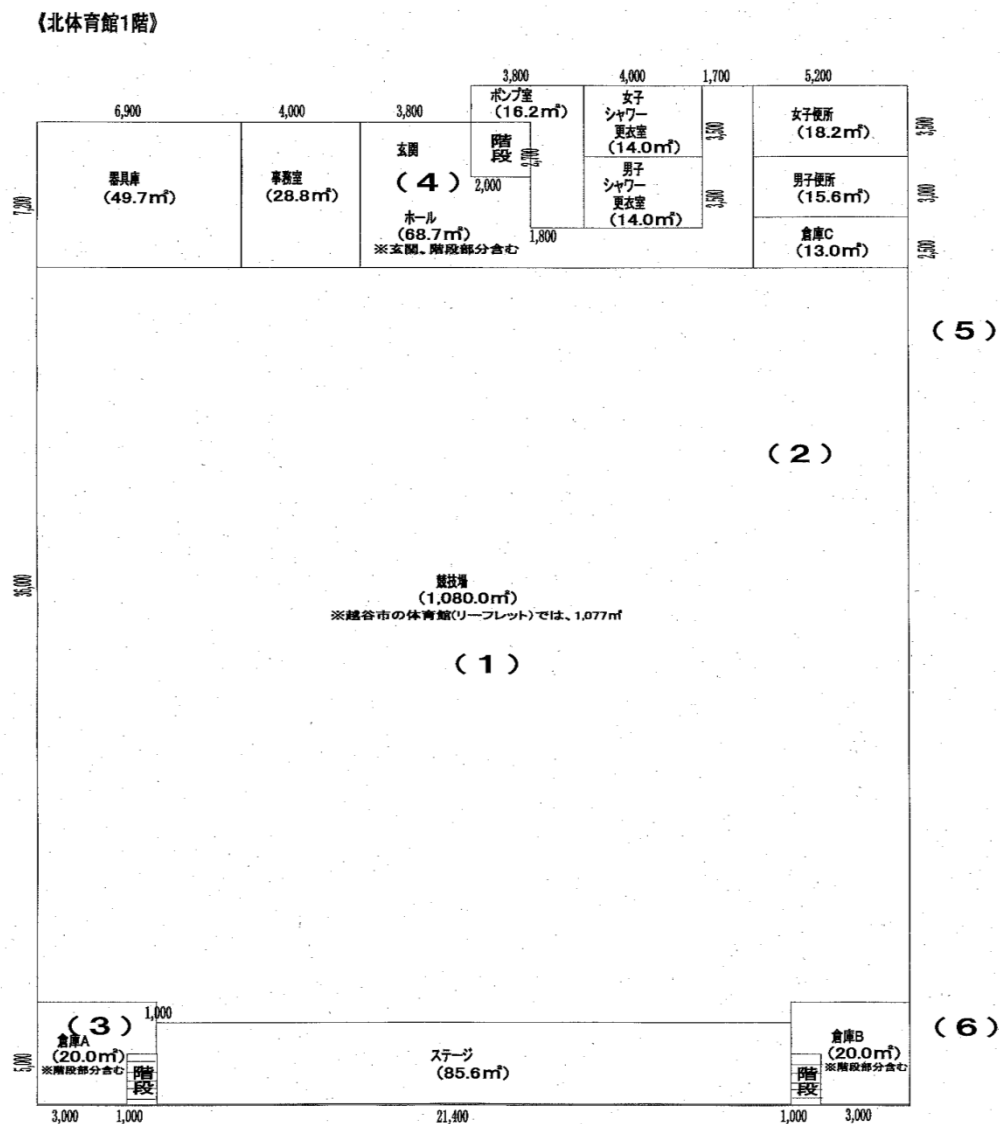

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 体育館中央	0.05	0.05	0.05
(2) 体育館窓際	0.05	0.06	0.05
(3) 倉庫A	0.05	0.06	0.06
(4) 玄関	0.09	0.07	0.07
(5) 外壁	0.10	0.08	0.08
(6) 雨水落場(樋)	0.10	0.10	0.10