


測定場所：中央保育所

住 所：越ヶ谷3-2-28

測定日時：平成24年7月6日（金曜）

8時50分～10時05分

天 気：晴れ

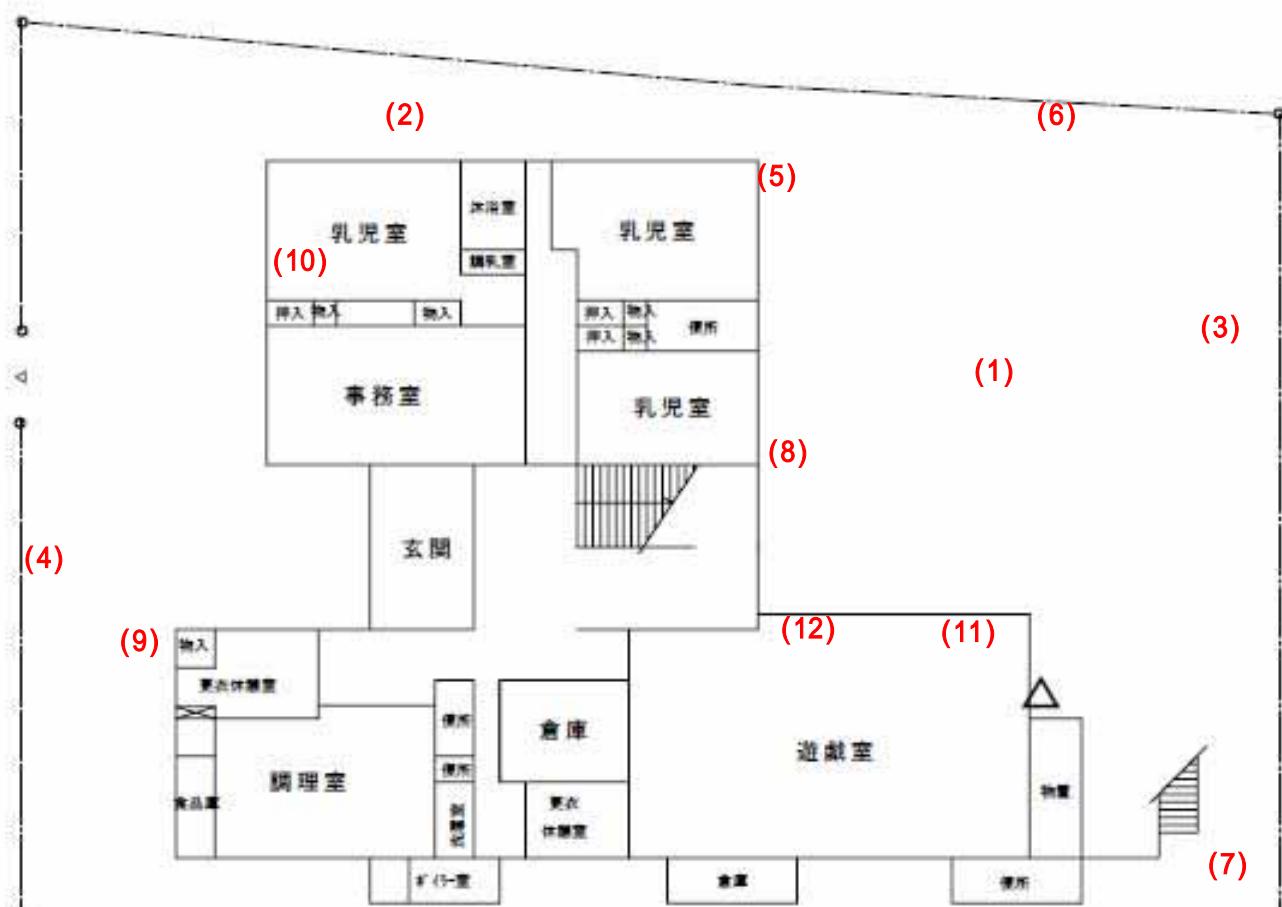

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパー/アワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 園庭	0.07	0.08	0.07
(2) 砂場	0.07	0.09	0.08
(3) 遊具	0.10	0.09	0.09
(4) 雨樋 A	0.24	0.09	0.09
(5) 雨樋 B	0.10	0.08	0.07
(6) 植物 A	0.08	0.09	0.09
(7) 植物 B	0.16	0.11	0.10
(8) 排水溝 A	0.10	0.09	0.07
(9) 排水溝 B	0.13	0.10	0.09
(10) 乳児室 (0歳児)	0.08	0.07	0.09
(11) 保育室 (3歳児・2階)	0.09	0.08	0.10
(12) 遊戯室 (ホール)	0.09	0.09	0.09