


測定場所：大沢小学校
 住所：大沢二丁目13番21号
 測定日時：平成24年7月5日（木曜）
 13時15分～14時55分
 天気：曇り

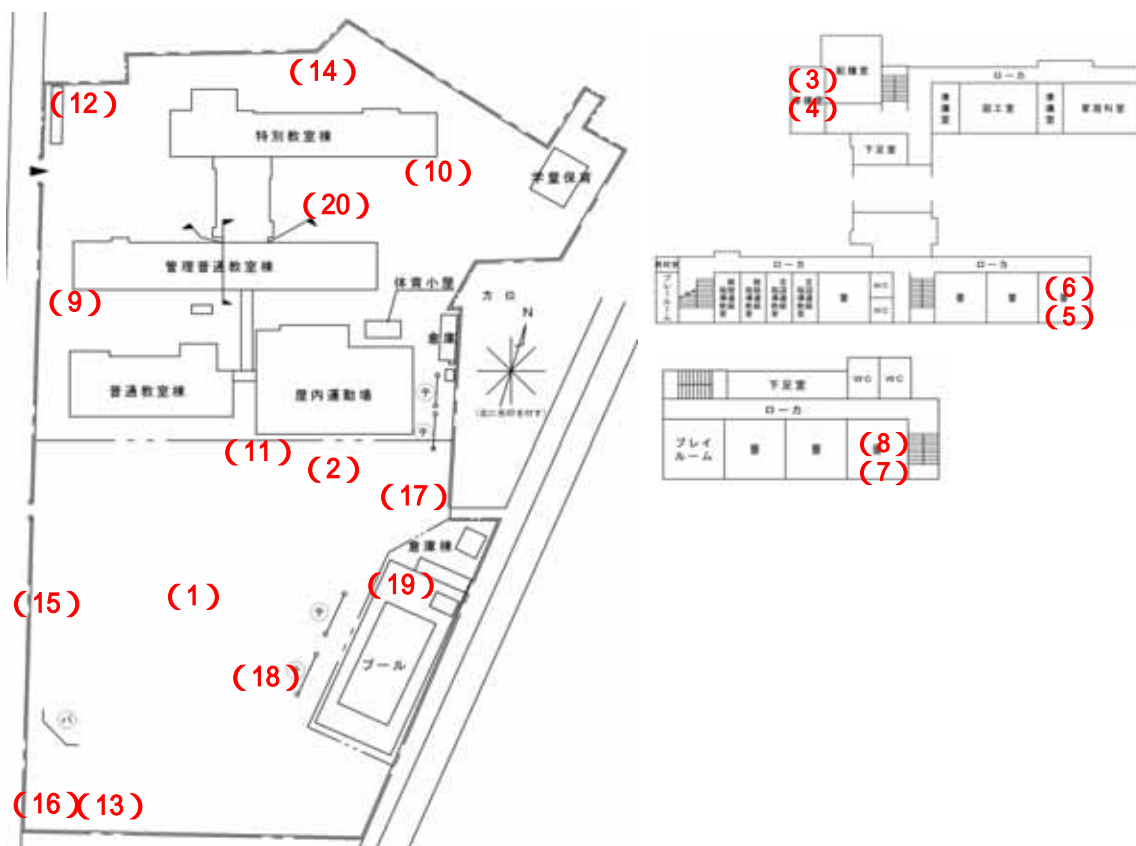

| 測定地点 | 測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー) | | |
|-----------------|--------------------------|--------|------|
| | 地上5cm | 地上50cm | 地上1m |
| (1) 校庭 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| (2) 砂場 | 0.11 | 0.12 | 0.11 |
| (3) 1階保健室A 窓際 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| (4) 1階保健室A 中央 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| (5) 1階2年横B 窓際 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| (6) 1階2年横B 中央 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| (7) 1階さくら1組C 窓際 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| (8) 1階さくら1組C 中央 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| (9) 雨樋A 校舎 | 0.16 | 0.11 | 0.09 |
| (10) 雨樋B 校舎 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| (11) 雨樋C 屋内運動場 | 0.13 | 0.09 | 0.09 |
| (12) 植物A | 0.09 | 0.09 | 0.07 |
| (13) 植物B | 0.11 | 0.09 | 0.09 |
| (14) 植物C (立木) | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| (15) 植物D (立木) | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| (16) 排水溝A | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| (17) 排水溝B | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| (18) 遊具 (鉄棒) | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| (19) プールデッキ | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| (20) 中庭排水溝 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |