


測定場所：荻島小学校
 住所：南荻島902番地
 測定日時：平成24年7月13日（金曜）
 9時20分～11時15分
 天気：曇り

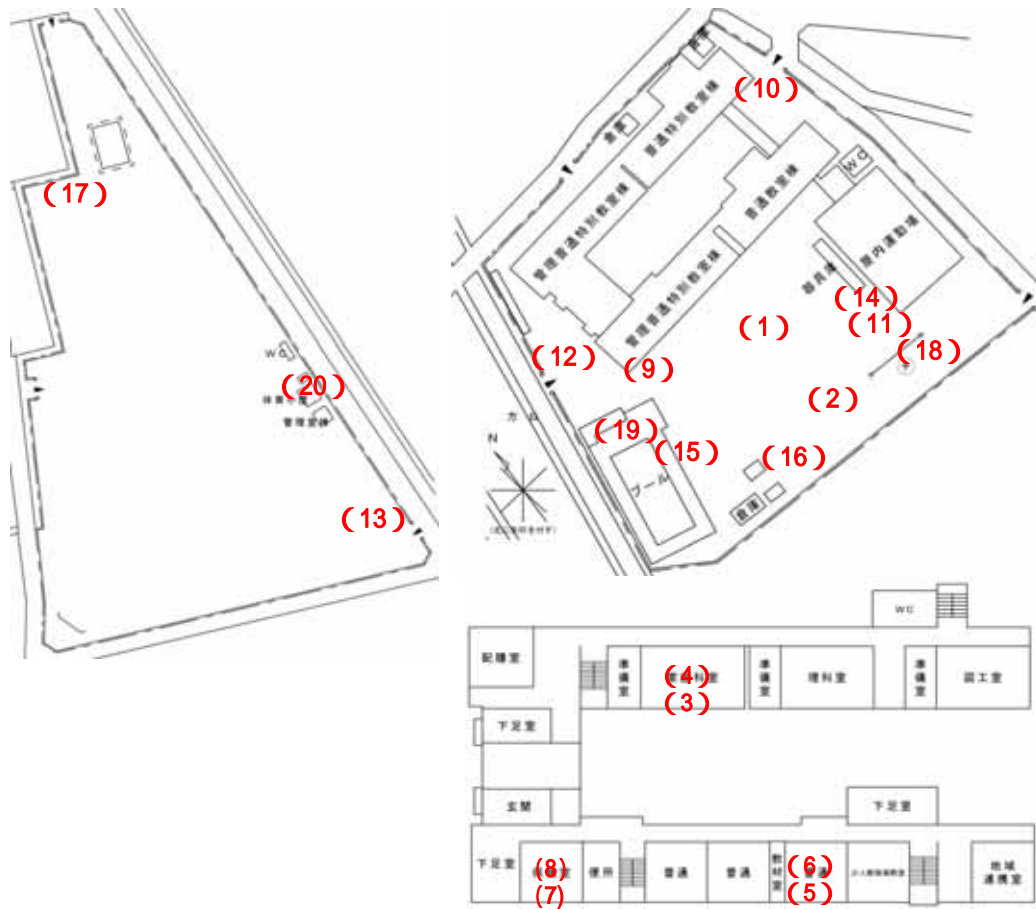

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 校庭	0.12	0.10	0.11
(2) 砂場	0.12	0.11	0.12
(3) 1階家庭科室A 窓際	0.07	0.08	0.07
(4) 1階家庭科室A 中央	0.09	0.08	0.08
(5) 1階6-1教室B 窓際	0.10	0.08	0.09
(6) 1階6-1教室B 中央	0.08	0.08	0.08
(7) 1階保健室C 窓際	0.07	0.07	0.07
(8) 1階保健室C 中央	0.08	0.08	0.07
(9) 雨樋A 校舎	0.08	0.08	0.07
(10) 雨樋B 校舎	0.08	0.07	0.08
(11) 雨樋C 屋内運動場	0.08	0.06	0.06
(12) 植物A	0.11	0.09	0.08
(13) 植物B	0.12	0.10	0.08
(14) 植物C (花壇)	0.07	0.08	0.07
(15) 植物D (立木)	0.10	0.11	0.09
(16) 排水溝A	0.16	0.09	0.08
(17) 排水溝B	0.09	0.13	0.11
(18) 遊具 (登り棒)	0.12	0.11	0.11
(19) プールデッキ	0.09	0.08	0.07
(20) 雨樋 体育小屋(本部)	0.20	0.09	0.08