


測定場所：出羽小学校
 住所：谷中町二丁目69番地
 測定日時：平成24年6月26日（火曜）
 9時20分～11時30分
 天気：晴れ

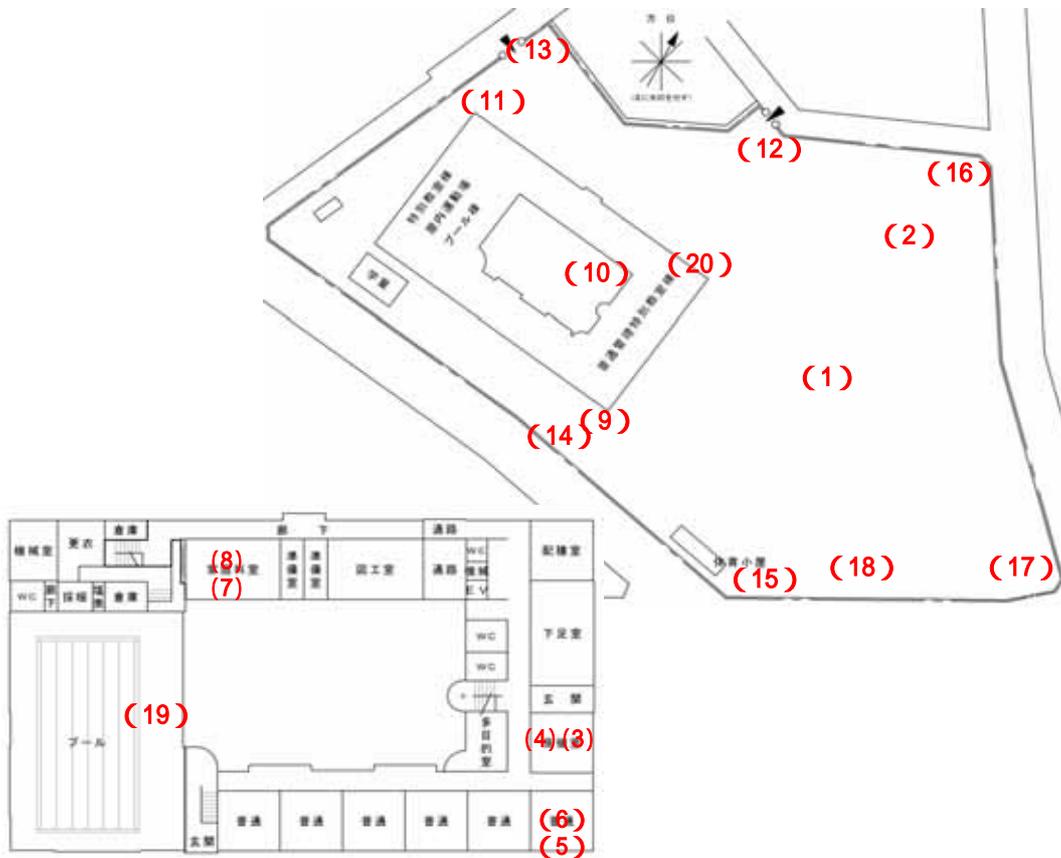

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 校庭	0.12	0.12	0.11
(2) 砂場	0.08	0.07	0.09
(3) 1階保健室A 窓際	0.08	0.07	0.07
(4) 1階保健室A 中央	0.07	0.07	0.07
(5) 1階なかよし1B 窓際	0.07	0.07	0.06
(6) 1階なかよし1B 中央	0.06	0.07	0.07
(7) 1階家庭科室C 窓際	0.06	0.06	0.07
(8) 1階家庭科室C 中央	0.07	0.07	0.07
(9) 雨樋A 校舎	0.07	0.07	0.08
(10) 雨樋B 校舎	0.08	0.09	0.10
(11) 雨樋C 屋内運動場	0.12	0.08	0.08
(12) 植物A	0.10	0.10	0.09
(13) 植物B	0.19	0.11	0.10
(14) 植物C (南門周辺)	0.06	0.07	0.06
(15) 植物D(体育小屋付近)	0.07	0.07	0.08
(16) 排水溝A	0.20	0.16	0.12
(17) 排水溝B	0.12	0.11	0.10
(18) 遊具(ブランコ)	0.11	0.11	0.12
(19) プールデッキ	0.07	0.08	0.07
(20) 給食搬入口付近 溝	0.14	0.10	0.08