


測定場所：東越谷小学校
 住所：東越谷六丁目1040番地
 測定日時：平成24年6月12日（火曜）
 9時16分～11時24分
 天気：曇り

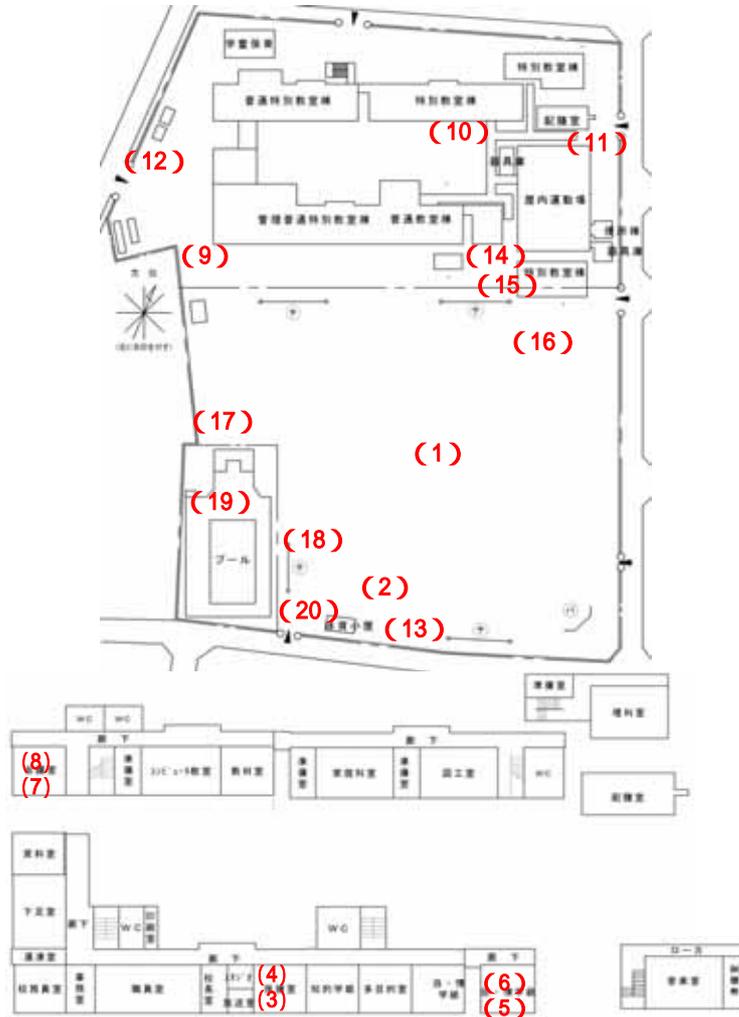

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 校庭	0.11	0.11	0.11
(2) 砂場	0.11	0.12	0.11
(3) 1階保健室A 窓際	0.08	0.08	0.08
(4) 1階保健室A 中央	0.09	0.09	0.10
(5) 1階プレイルームB 窓際	0.07	0.07	0.07
(6) 1階プレイルームB 中央	0.07	0.07	0.07
(7) 1階PTA会議室C 窓際	0.08	0.09	0.09
(8) 1階PTA会議室C 中央	0.09	0.08	0.09
(9) 雨樋A 校舎	0.11	0.10	0.10
(10) 雨樋B 校舎	0.11	0.09	0.10
(11) 雨樋C 屋内運動場	0.16	0.10	0.07
(12) 植物A	0.12	0.10	0.09
(13) 植物B	0.11	0.10	0.09
(14) 植物C (雨樋付近)	1.06	0.28	0.14
(15) 植物D(特別教室棟脇)	0.10	0.10	0.11
(16) 排水溝A	0.19	0.14	0.12
(17) 排水溝B	0.12	0.11	0.10
(18) 遊具 (鉄棒)	0.09	0.09	0.10
(19) プールデッキ	0.11	0.09	0.07
(20) 南門 低地	0.09	0.09	0.10