


測定場所：大袋北小学校
 住所：袋山515番地
 測定日時：平成24年7月17日（火曜）
 9時33分～11時51分
 天気：曇り

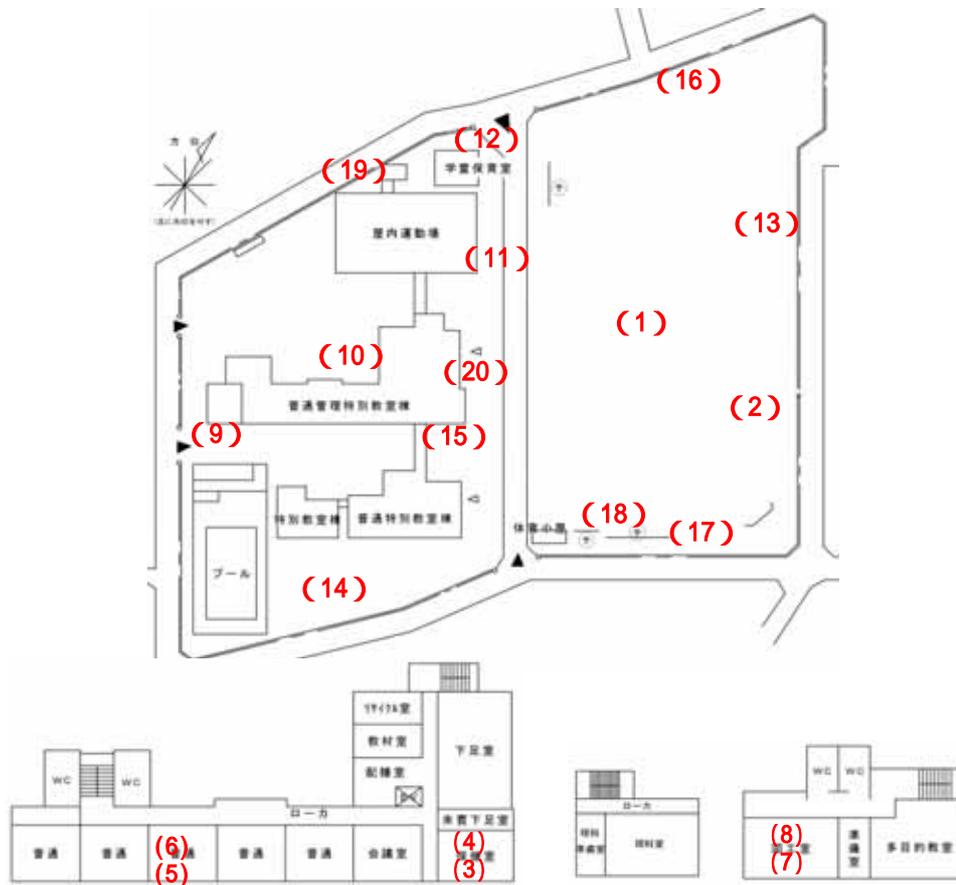

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 校庭	0.10	0.09	0.09
(2) 砂場	0.08	0.08	0.09
(3) 1階保健室A 窓際	0.09	0.08	0.08
(4) 1階保健室A 中央	0.09	0.09	0.09
(5) 1階1-3教室B 窓際	0.09	0.08	0.08
(6) 1階1-3教室B 中央	0.10	0.09	0.10
(7) 1階図工室C 窓際	0.05	0.07	0.06
(8) 1階図工室C 中央	0.07	0.06	0.06
(9) 雨樋A 校舎	0.30	0.13	0.09
(10) 雨樋B 校舎	0.09	0.08	0.09
(11) 雨樋C 屋内運動場	0.11	0.08	0.09
(12) 植物A	0.09	0.09	0.07
(13) 植物B	0.10	0.09	0.09
(14) 植物C (ピト-プ内)	0.10	0.07	0.07
(15) 植物D (花壇)	0.08	0.08	0.08
(16) 排水溝A	0.11	0.11	0.10
(17) 排水溝B	0.09	0.08	0.08
(18) 遊具 (鉄棒)	0.10	0.09	0.09
(19) H23年度除染土砂埋設場所	0.08	0.09	0.08
(20) 玄関前スロープ下	0.09	0.07	0.07