


測定場所：大袋東小学校
 住所：袋山1750番地
 測定日時：平成24年7月9日（月曜）
 9時12分～11時15分
 天気：晴れ

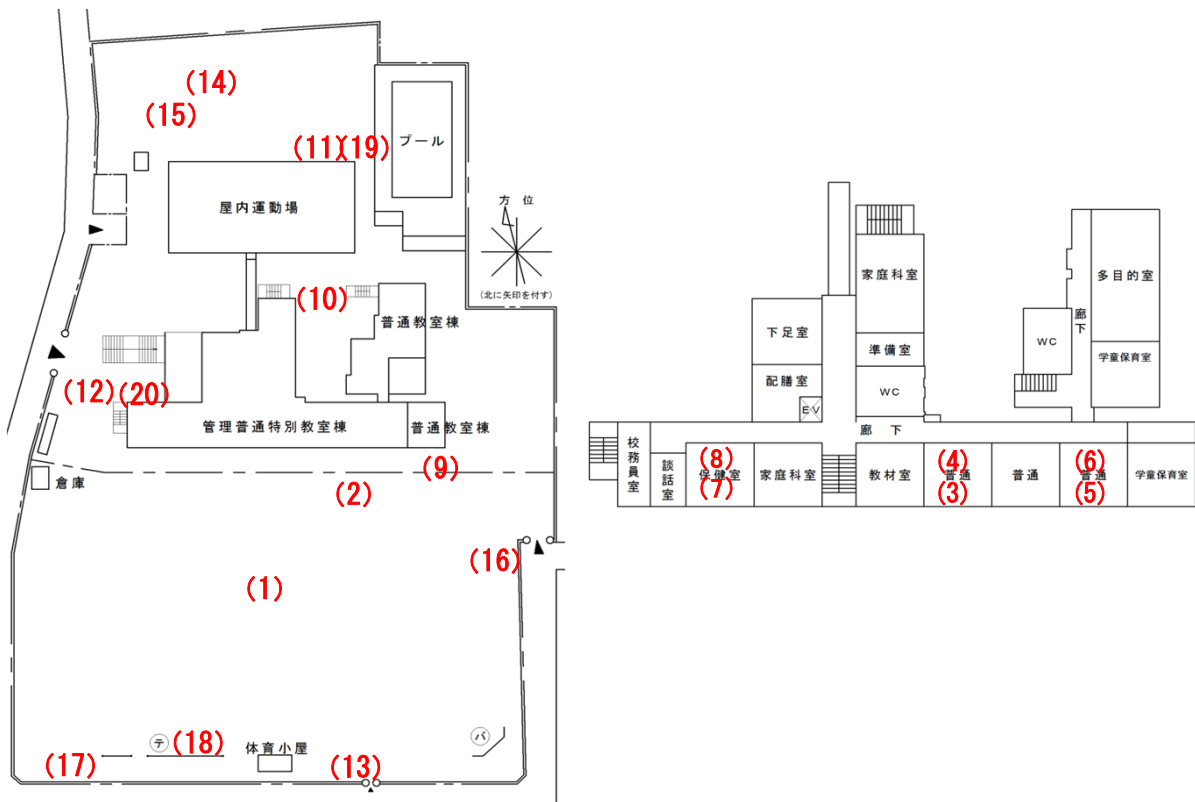

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 校庭	0.09	0.10	0.10
(2) 砂場	0.10	0.10	0.10
(3) 1階1-3教室A 窓際	0.08	0.08	0.08
(4) 1階1-3教室A 中央	0.08	0.09	0.09
(5) 1階1-1教室B 窓際	0.09	0.08	0.08
(6) 1階1-1教室B 中央	0.10	0.09	0.08
(7) 1階保健室C 窓際	0.09	0.09	0.09
(8) 1階保健室C 中央	0.10	0.10	0.08
(9) 雨樋A 校舎	0.10	0.09	0.09
(10) 雨樋B 校舎	0.25	0.13	0.10
(11) 雨樋C 屋内運動場	0.17	0.13	0.11
(12) 植物A	0.07	0.08	0.10
(13) 植物B	0.15	0.11	0.11
(14) 植物C(ヒートフ 看板前)	0.11	0.08	0.07
(15) 植物D(ヒートフ 入口)	0.08	0.10	0.07
(16) 排水溝A	0.18	0.10	0.10
(17) 排水溝B	0.13	0.11	0.10
(18) 遊具(鉄棒)	0.10	0.09	0.08
(19) H23年度除染土砂埋設場所	0.07	0.08	0.07
(20) 給食搬入口 スロープ	0.11	0.10	0.09