


測定場所：弥栄小学校  
 住所：北川崎725番地  
 測定日時：平成24年7月2日（月曜）  
 13時10分～15時33分  
 天気：晴れ

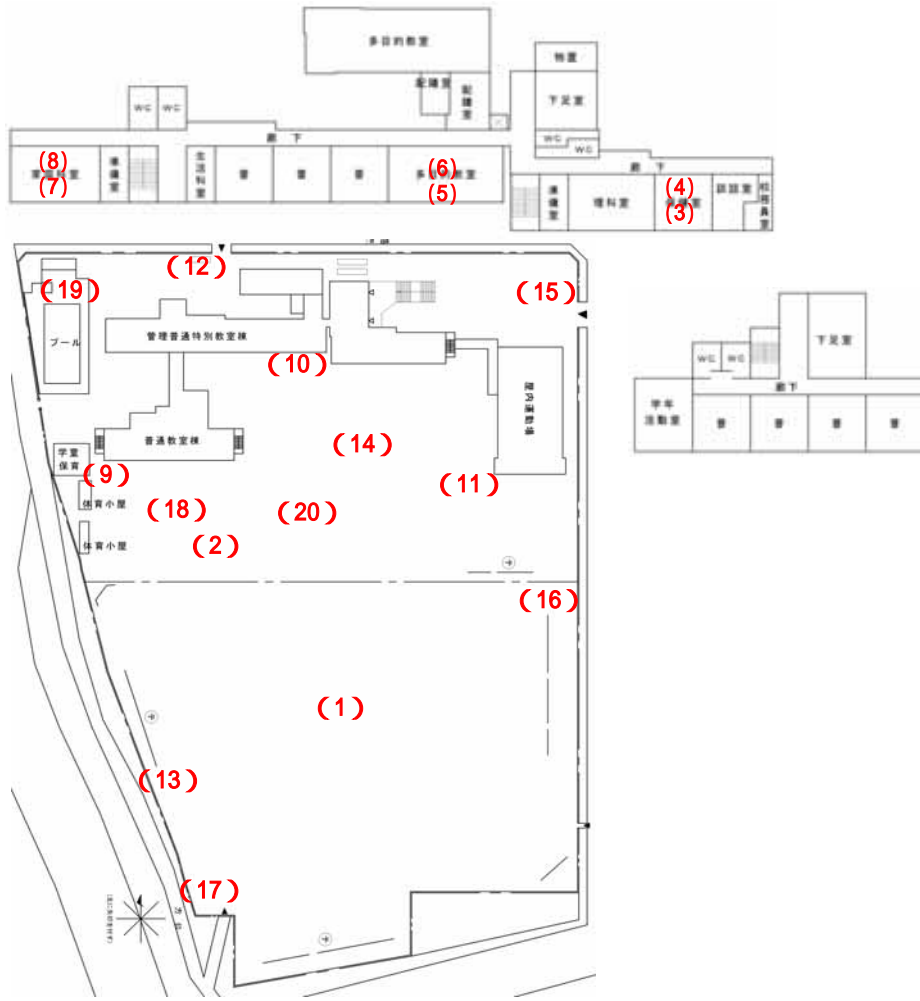

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 校庭	0.11	0.13	0.12
(2) 砂場	0.10	0.11	0.09
(3) 1階保健室A 窓際	0.10	0.10	0.10
(4) 1階保健室A 中央	0.09	0.10	0.10
(5) 1階あすなろル-1B 窓際	0.09	0.09	0.11
(6) 1階あすなろル-1B 中央	0.09	0.09	0.10
(7) 1階家庭科室C 窓際	0.07	0.08	0.07
(8) 1階家庭科室C 中央	0.09	0.09	0.08
(9) 雨樋A 校舎	0.44	0.17	0.11
(10) 雨樋B 校舎	0.08	0.09	0.09
(11) 雨樋C 屋内運動場	0.09	0.09	0.09
(12) 植物A	0.11	0.10	0.10
(13) 植物B	0.09	0.11	0.09
(14) 植物C (芝生)	0.11	0.10	0.10
(15) 植物D (立木)	0.08	0.08	0.08
(16) 排水溝A	0.09	0.10	0.09
(17) 排水溝B	0.09	0.10	0.09
(18) 遊具 (鉄棒)	0.11	0.10	0.09
(19) プールデッキ	0.08	0.07	0.06
(20) バスケットコート	0.09	0.10	0.10