


測定場所：大間野小学校
 住所：大間野町二丁目115番地
 測定日時：平成24年6月7日（木曜）
 9時20分～11時20分
 天気：曇り

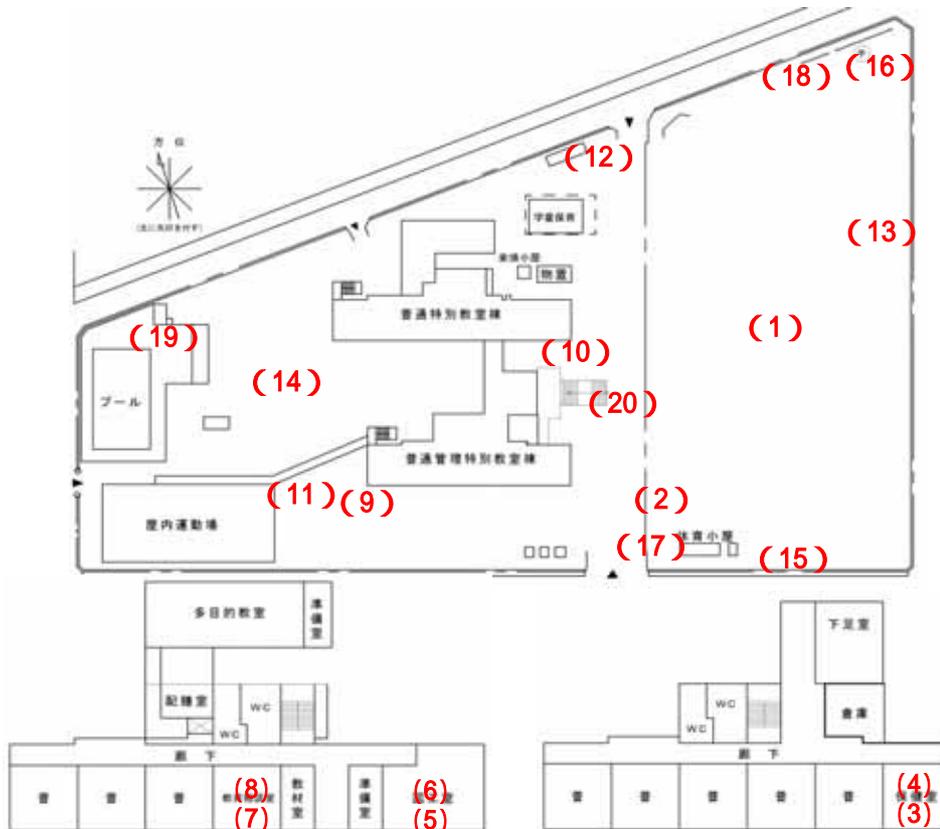

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 校庭	0.09	0.08	0.08
(2) 砂場	0.14	0.13	0.12
(3) 1階保健室A 窓際	0.09	0.09	0.08
(4) 1階保健室A 中央	0.08	0.08	0.08
(5) 1階図工室B 窓際	0.08	0.08	0.08
(6) 1階図工室B 中央	0.10	0.09	0.09
(7) 1階教育相談室C 窓際	0.09	0.08	0.09
(8) 1階教育相談室C 中央	0.10	0.11	0.10
(9) 雨樋A 校舎	0.28	0.15	0.11
(10) 雨樋B 校舎	0.32	0.13	0.10
(11) 雨樋C 屋内運動場	0.20	0.13	0.10
(12) 植物A	0.12	0.10	0.08
(13) 植物B	0.10	0.09	0.09
(14) 植物C (大間野の森)	0.09	0.08	0.09
(15) 植物D (立木)	0.10	0.08	0.09
(16) 排水溝A	0.10	0.11	0.10
(17) 排水溝B	0.16	0.12	0.10
(18) 遊具 (鉄棒)	0.11	0.12	0.10
(19) プールデッキ	0.09	0.07	0.07
(20) 玄関 階段下	0.12	0.09	0.08