


測定場所：千間台小学校
 住所：千間台西五丁目4番地
 測定日時：平成24年6月13日（水曜）
 13時15分～15時45分
 天気：曇り

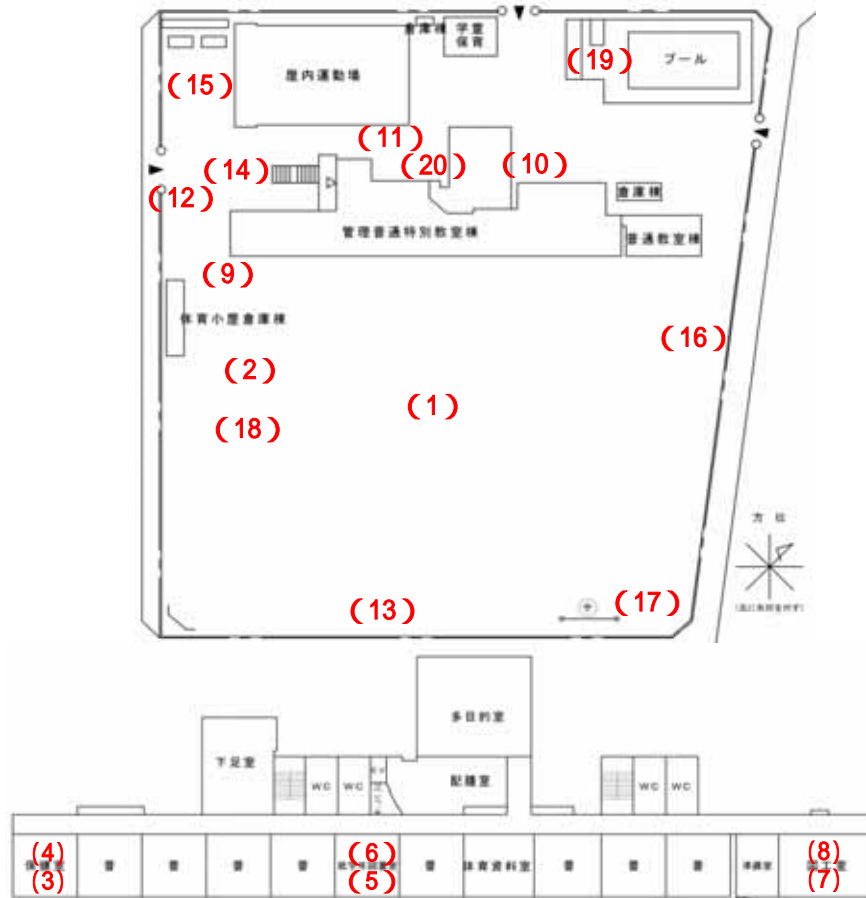

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 校庭	0.10	0.09	0.08
(2) 砂場	0.10	0.10	0.09
(3) 1階保健室A 窓際	0.07	0.06	0.07
(4) 1階保健室A 中央	0.07	0.07	0.07
(5) 1階第二図書室B 窓際	0.08	0.07	0.08
(6) 1階第二図書室B 中央	0.07	0.08	0.07
(7) 1階図工室C 窓際	0.08	0.08	0.08
(8) 1階図工室C 中央	0.09	0.07	0.08
(9) 雨樋A 校舎	0.08	0.07	0.07
(10) 雨樋B 校舎	0.11	0.09	0.08
(11) 雨樋C 屋内運動場	0.20	0.10	0.08
(12) 植物A	0.11	0.08	0.08
(13) 植物B	0.10	0.11	0.09
(14) 植物C (正門ケヤキ)	0.06	0.06	0.06
(15) 植物D (ピト-ブ木橋)	0.08	0.09	0.08
(16) 排水溝A	0.14	0.11	0.10
(17) 排水溝B	0.11	0.10	0.09
(18) 遊具 (鉄棒)	0.10	0.10	0.09
(19) プールデッキ	0.08	0.07	0.07
(20) 給食搬入口付近	0.39	0.17	0.12