


測定場所：桜井南小学校
 住所：下間久里226番地
 測定日時：平成24年6月27日（水曜）
 9時29分～11時32分
 天気：晴れ

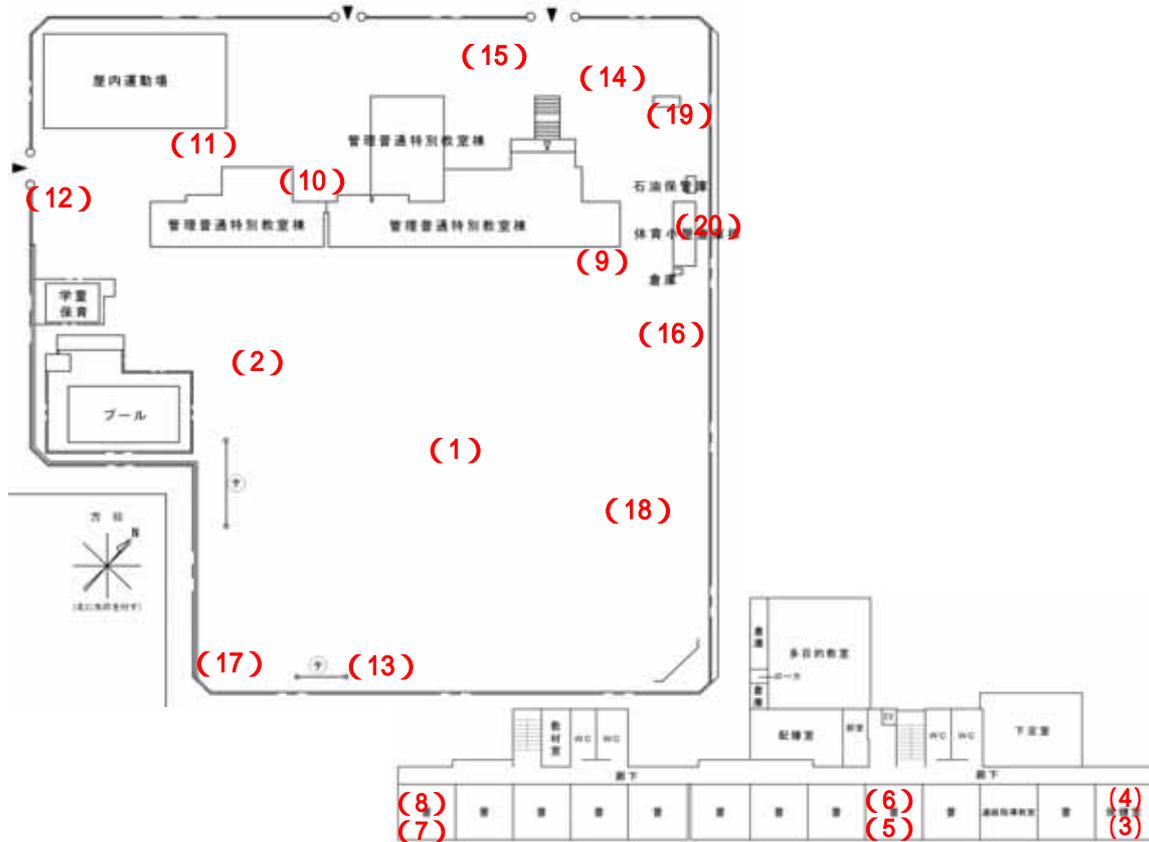

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 校庭	0.12	0.12	0.11
(2) 砂場	0.08	0.09	0.09
(3) 1階保健室A 窓際	0.07	0.08	0.07
(4) 1階保健室A 中央	0.08	0.07	0.07
(5) 1階1-4教室B 窓際	0.06	0.07	0.07
(6) 1階1-4教室B 中央	0.06	0.07	0.07
(7) 1階2-1教室C 窓際	0.07	0.07	0.08
(8) 1階2-1教室C 中央	0.06	0.07	0.07
(9) 雨樋A 校舎	0.07	0.08	0.08
(10) 雨樋B 校舎	0.08	0.09	0.09
(11) 雨樋C 屋内運動場	0.10	0.08	0.07
(12) 植物A	0.09	0.09	0.08
(13) 植物B	0.09	0.10	0.09
(14) 植物C (花壇の間)	0.13	0.09	0.07
(15) 植物D (ピトパ内)	0.14	0.11	0.10
(16) 排水溝A	0.12	0.11	0.08
(17) 排水溝B	0.12	0.11	0.10
(18) 遊具 (鉄棒)	0.11	0.11	0.12
(19) 植物周辺	0.70	0.26	0.17
(20) 雨樋 体育小屋裏	0.22	0.13	0.10