


測定場所：花田小学校
 住所：花田四丁目14番地1
 測定日時：平成24年7月25日（水曜）
 13時10分～15時17分
 天気：晴れ

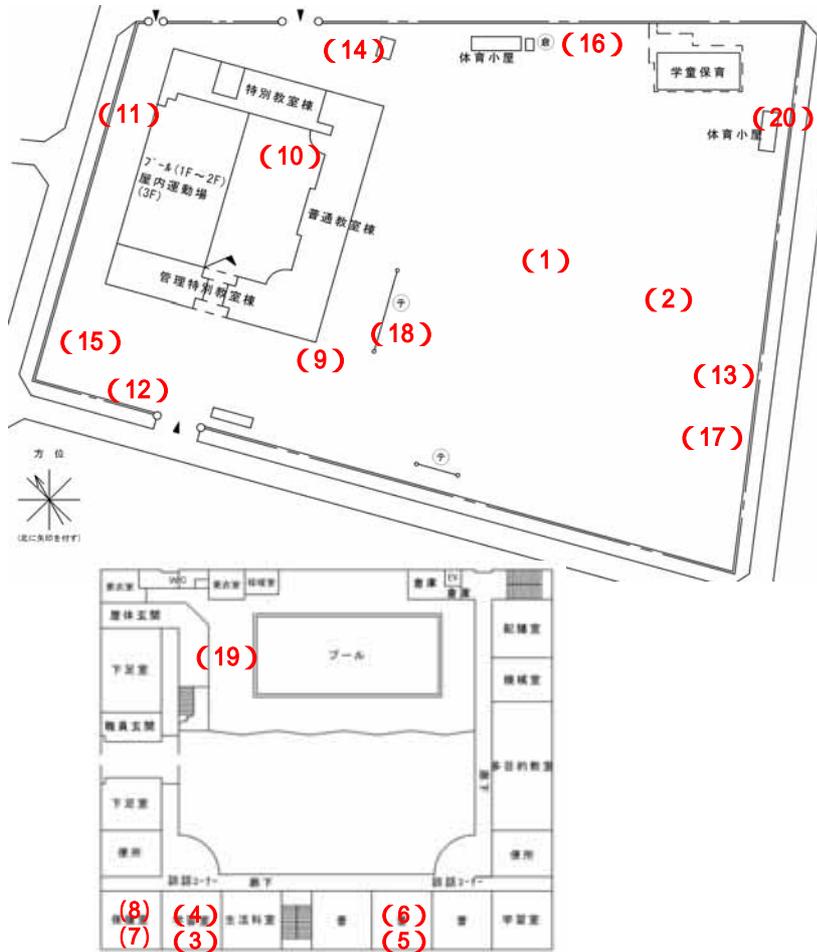

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 校庭	0.11	0.12	0.11
(2) 砂場	0.10	0.11	0.10
(3) 1階1-1教室A 窓際	0.08	0.06	0.07
(4) 1階1-1教室A 中央	0.08	0.08	0.07
(5) 1階1-4教室B 窓際	0.09	0.07	0.08
(6) 1階1-4教室B 中央	0.09	0.08	0.07
(7) 1階保健室C 窓際	0.06	0.07	0.07
(8) 1階保健室C 中央	0.07	0.10	0.08
(9) 雨樋A 校舎	0.06	0.07	0.07
(10) 雨樋B 校舎	0.11	0.09	0.09
(11) 雨樋C 屋内運動場	0.09	0.09	0.07
(12) 植物A	0.10	0.10	0.11
(13) 植物B	0.11	0.10	0.10
(14) 植物C(ビオトープ小屋裏)	0.11	0.09	0.08
(15) 植物D(百葉箱付近)	0.11	0.11	0.09
(16) 排水溝A	0.15	0.14	0.11
(17) 排水溝B	0.20	0.13	0.12
(18) 遊具(鉄棒)	0.13	0.12	0.11
(19) プールデッキ	0.08	0.07	0.07
(20) 雨樋 体育小屋	0.22	0.13	0.10