


測定場所：東中学校
 住所：東越谷九丁目3160番地
 測定日時：平成24年6月14日（木曜）
 10時00分～11時52分
 天気：曇り

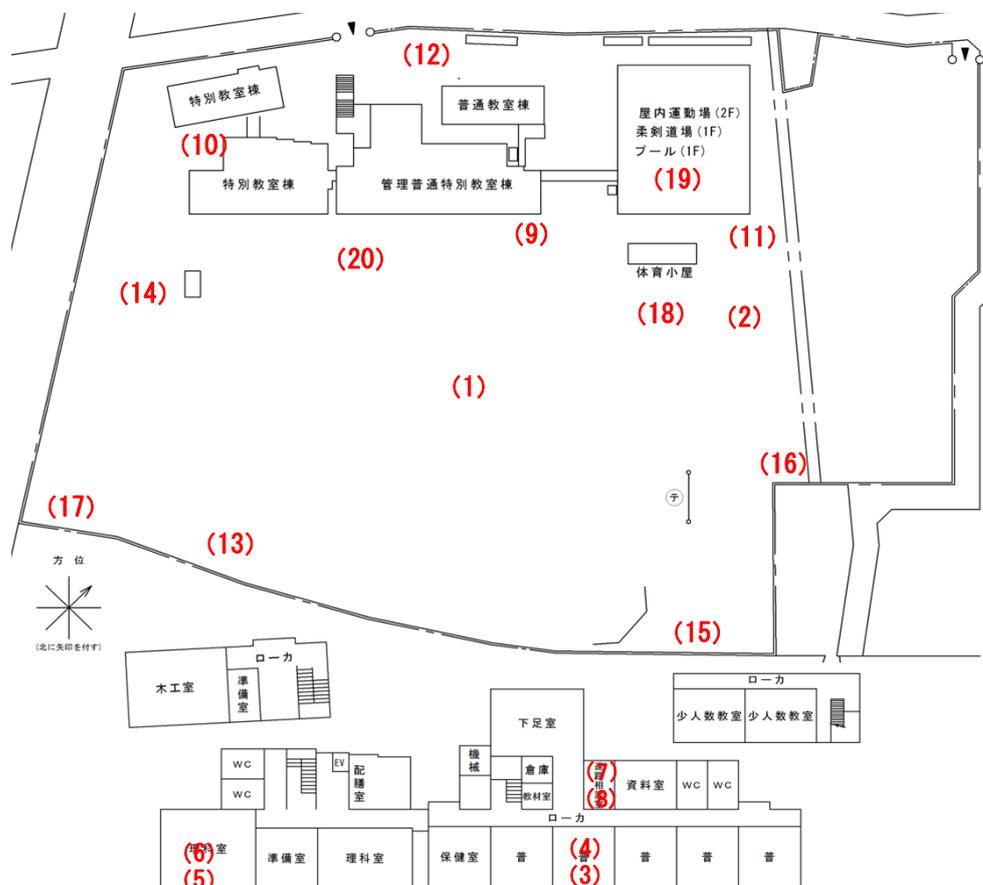

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 校庭	0.10	0.10	0.09
(2) 砂場	0.11	0.11	0.11
(3) 1階3-4教室A 窓際	0.09	0.09	0.09
(4) 1階3-4教室A 中央	0.09	0.09	0.09
(5) 1階第一理科室B 窓際	0.07	0.07	0.07
(6) 1階第一理科室B 中央	0.06	0.06	0.07
(7) 1階進路室C 窓際	0.09	0.09	0.09
(8) 1階進路室C 中央	0.10	0.10	0.09
(9) 雨樋A 校舎	0.14	0.10	0.09
(10) 雨樋B 校舎	0.13	0.12	0.11
(11) 雨樋C 屋内運動場	0.15	0.12	0.11
(12) 植物A	0.11	0.10	0.09
(13) 植物B	0.14	0.11	0.12
(14) 植物C (園芸竈付近)	0.12	0.11	0.10
(15) 植物D (バックネット裏)	0.21	0.16	0.16
(16) 排水溝A	0.09	0.10	0.11
(17) 排水溝B	0.15	0.13	0.14
(18) 遊具 (鉄棒)	0.10	0.10	0.09
(19) プールデッキ	0.07	0.07	0.07
(20) 校舎 校庭側階段下	0.13	0.12	0.10