


測定場所：北中学校  
 住所：袋山870番地  
 測定日時：平成24年7月17日（火曜）  
 14時38分～16時36分  
 天気：曇り

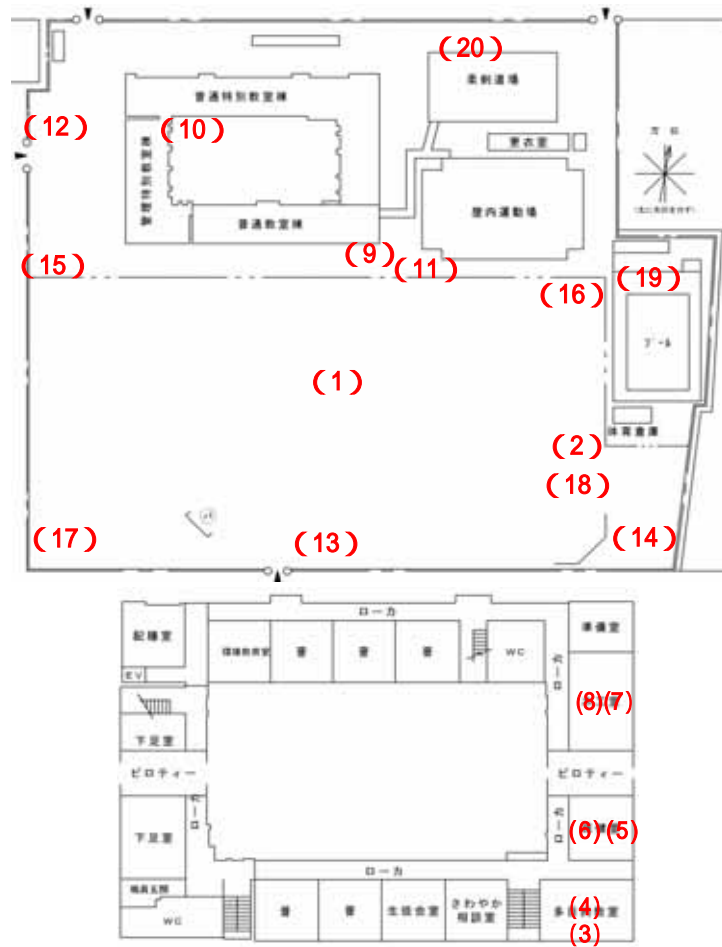

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 校庭	0.12	0.11	0.09
(2) 砂場	0.09	0.09	0.09
(3) 1階多目的室A 窓際	0.08	0.08	0.08
(4) 1階多目的室A 中央	0.08	0.09	0.08
(5) 1階保健室B 窓際	0.07	0.08	0.08
(6) 1階保健室B 中央	0.08	0.07	0.08
(7) 1階木工室C 窓際	0.08	0.08	0.07
(8) 1階木工室C 中央	0.07	0.08	0.08
(9) 雨樋A 校舎	0.47	0.17	0.12
(10) 雨樋B 校舎	0.10	0.09	0.09
(11) 雨樋C 屋内運動場	0.08	0.07	0.08
(12) 植物A	0.54	0.17	0.11
(13) 植物B	0.11	0.12	0.11
(14) 植物C (立木)	0.10	0.11	0.10
(15) 植物D (花壇脇)	0.09	0.08	0.08
(16) 排水溝A	0.11	0.14	0.11
(17) 排水溝B	0.11	0.09	0.08
(18) 遊具 (鉄棒)	0.13	0.11	0.11
(19) プールデッキ	0.07	0.06	0.06
(20) 雨樋 柔剣道場	0.50	0.17	0.11