


測定場所：北陽中学校  
 住所：大松450番地  
 測定日時：平成24年7月20日（金曜）  
 10時07分～11時48分  
 天気：曇り

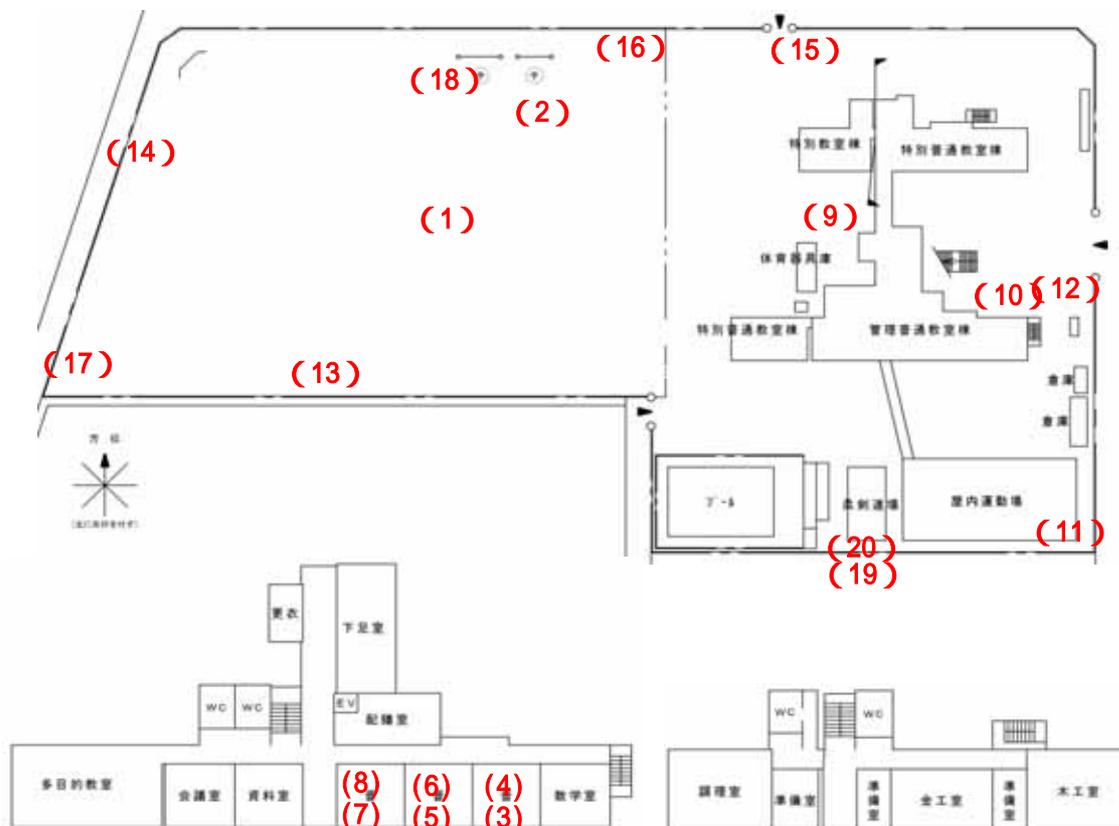

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 校庭	0.12	0.12	0.13
(2) 砂場	0.08	0.09	0.11
(3) 1階3-3教室 A 窓際	0.09	0.09	0.08
(4) 1階3-3教室 A 中央	0.09	0.09	0.09
(5) 1階3-2教室 B 窓際	0.09	0.09	0.10
(6) 1階3-2教室 B 中央	0.09	0.08	0.09
(7) 1階3-1教室 C 窓際	0.08	0.08	0.09
(8) 1階3-1教室 C 中央	0.08	0.09	0.09
(9) 雨樋 A 校舎	0.13	0.10	0.11
(10) 雨樋 B 校舎	0.13	0.09	0.10
(11) 雨樋 C 屋内運動場	0.27	0.16	0.12
(12) 植物 A	0.71	0.27	0.13
(13) 植物 B	0.14	0.11	0.12
(14) 植物C(野球部倉庫北)	0.22	0.14	0.12
(15) 植物D(浄化槽西横)	0.12	0.10	0.09
(16) 排水溝 A	0.12	0.12	0.13
(17) 排水溝 B	0.31	0.22	0.18
(18) 遊具(鉄棒)	0.16	0.14	0.15
(19) H23年度除染土砂埋設場所	0.13	0.11	0.10
(20) 雨樋 柔剣道場	0.97	0.21	0.13