


測定場所：光陽中学校
 住所：川柳町一丁目498番地
 測定日時：平成24年7月19日（木曜）
 13時10分～15時10分
 天気：晴れ

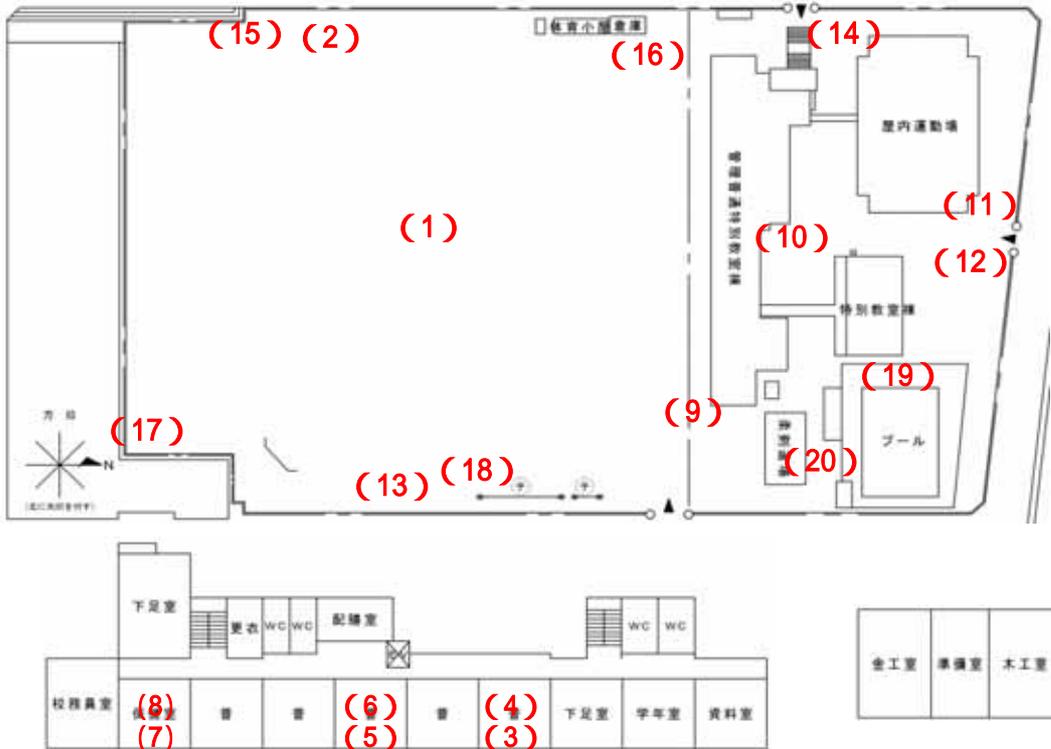

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 校庭	0.11	0.12	0.13
(2) 砂場	0.13	0.11	0.12
(3) 1階3-5教室A 窓際	0.09	0.09	0.09
(4) 1階3-5教室A 中央	0.09	0.10	0.10
(5) 1階3-3教室B 窓際	0.09	0.09	0.09
(6) 1階3-3教室B 中央	0.09	0.08	0.08
(7) 1階保健室C 窓際	0.09	0.08	0.09
(8) 1階保健室C 中央	0.08	0.08	0.08
(9) 雨樋A 校舎	0.10	0.10	0.08
(10) 雨樋B 校舎	0.34	0.12	0.10
(11) 雨樋C 屋内運動場	0.13	0.11	0.09
(12) 植物A	0.10	0.10	0.08
(13) 植物B	0.16	0.14	0.12
(14) 植物C (校歌碑横)	0.10	0.10	0.08
(15) 植物D (テニスコート西側)	0.14	0.11	0.12
(16) 排水溝A	0.17	0.13	0.12
(17) 排水溝B	0.15	0.13	0.11
(18) 遊具(鉄棒)	0.13	0.13	0.11
(19) プールデッキ	0.10	0.07	0.07
(20) 雨樋 柔剣道場	1.24	0.35	0.20