


測定場所：千間台中学校
 住所：三野宮1141番地
 測定日時：平成24年7月13日（金曜）
 14時29分～16時30分
 天気：曇り

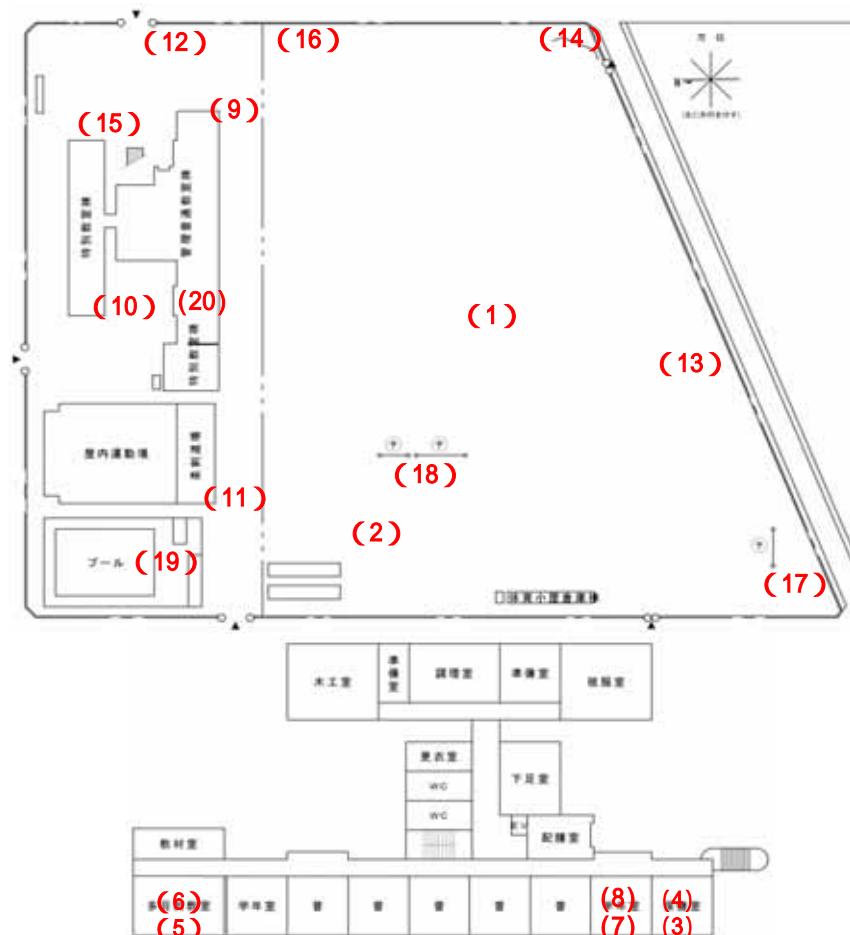

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパー・アワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 校庭	0.09	0.09	0.08
(2) 砂場	0.09	0.08	0.08
(3) 1階保健室A 窓際	0.06	0.07	0.07
(4) 1階保健室A 中央	0.07	0.07	0.07
(5) 1階多目的室B 窓際	0.06	0.07	0.07
(6) 1階多目的室B 中央	0.07	0.07	0.07
(7) 1階学年室C 窓際	0.07	0.08	0.07
(8) 1階学年室C 中央	0.07	0.07	0.06
(9) 雨樋A 校舎	0.06	0.06	0.07
(10) 雨樋B 校舎	0.08	0.08	0.07
(11) 雨樋C 屋内運動場	0.07	0.07	0.06
(12) 植物A	0.11	0.08	0.07
(13) 植物B	0.10	0.10	0.10
(14) 植物C (立木)	0.08	0.08	0.08
(15) 植物D (立木)	0.07	0.06	0.07
(16) 排水溝A	0.14	0.11	0.10
(17) 排水溝B	0.08	0.09	0.08
(18) 遊具(鉄棒)	0.10	0.10	0.09
(19) プールデッキ	0.08	0.07	0.06
(20) 教育相談室	0.07	0.07	0.07