


測定場所：大袋北学童保育室

住所：袋山515

測定日時：平成24年7月17日（火曜）

10時01分 ~ 10時18分

天気：曇り

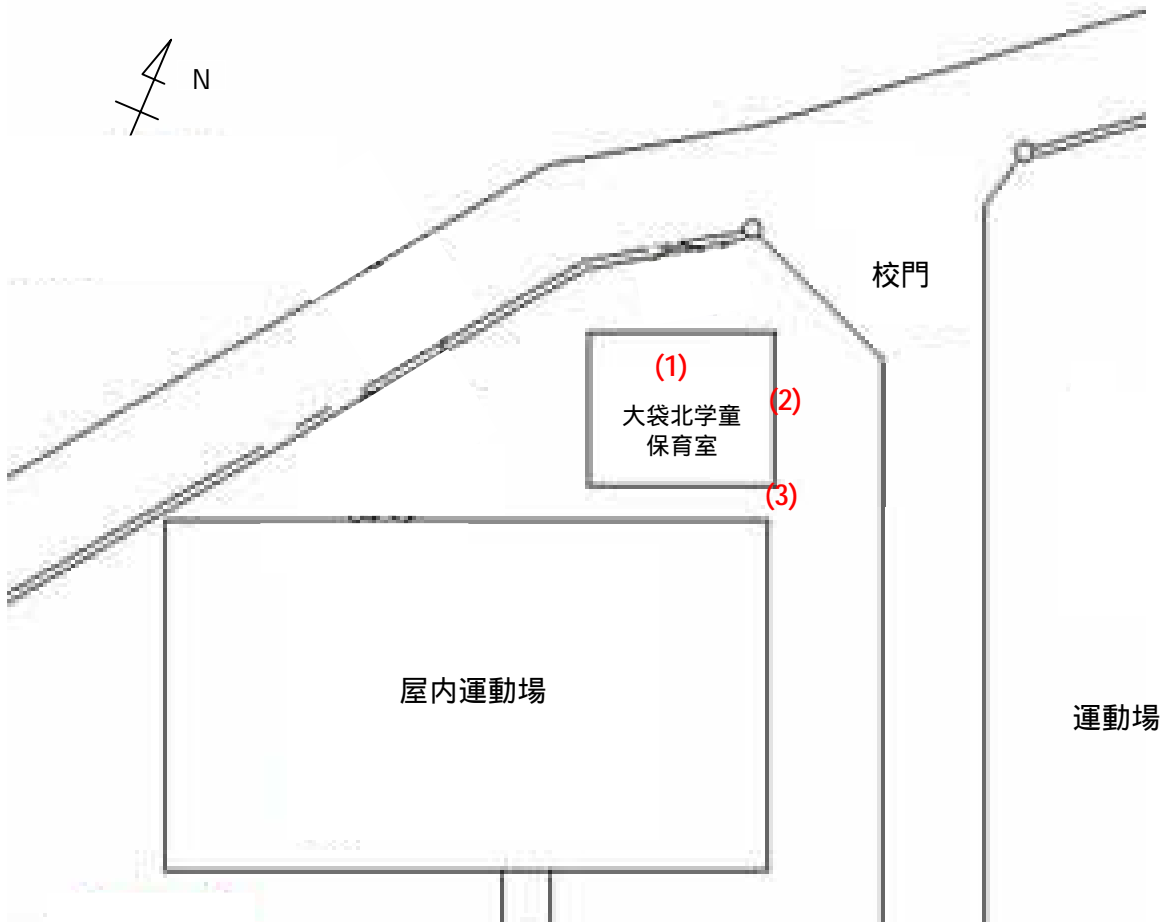

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 保育室	0.06	0.07	0.07
(2) 玄関	0.06	0.07	0.06
(3) 雨樋	0.14	0.10	0.09