


測定場所：大間野学童保育室

住所：大間野町2-115

測定日時：平成24年6月7日（木曜）

11時20分 ~ 11時41分

天気：曇り

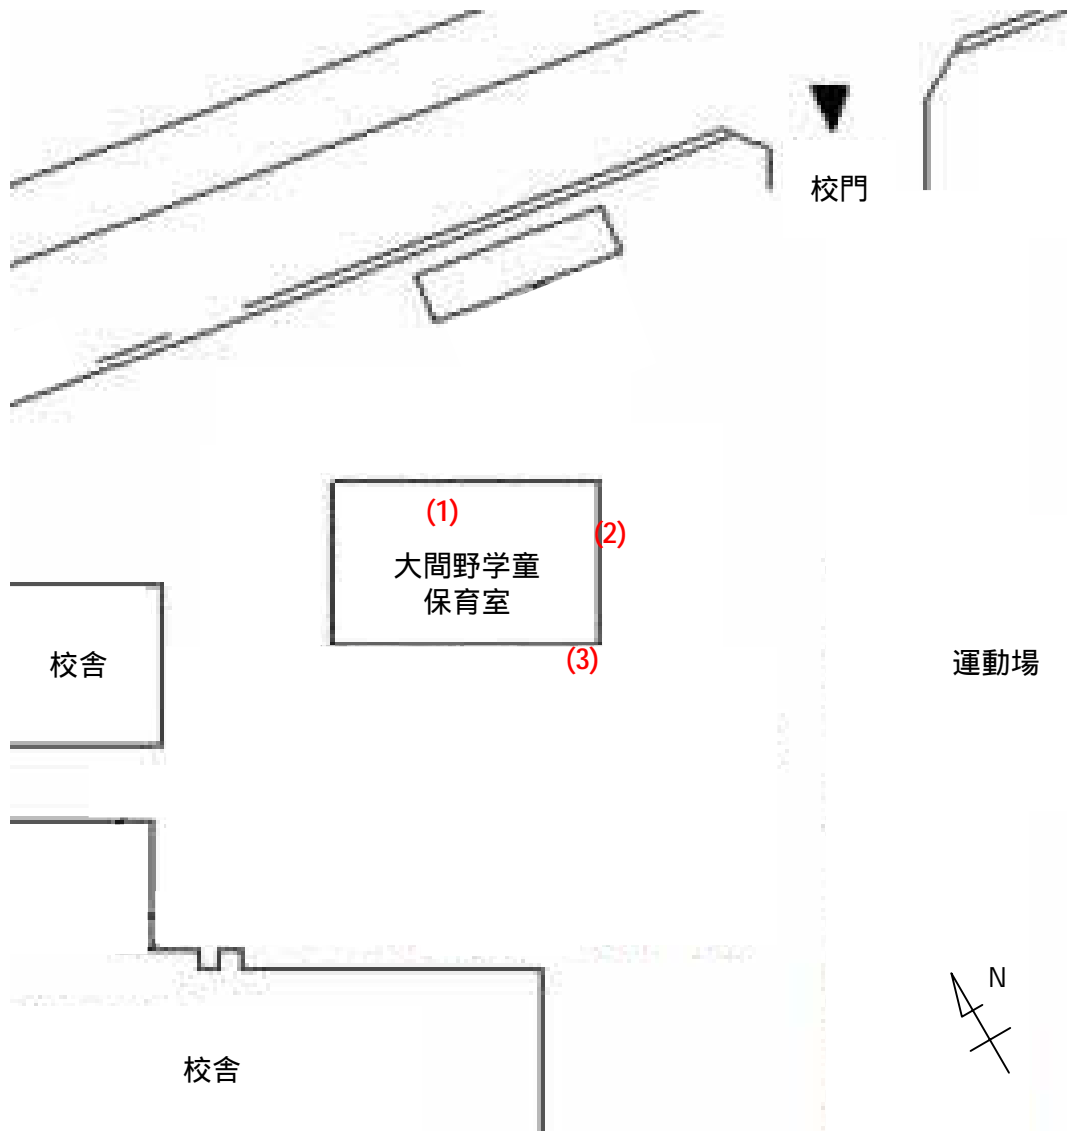

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 保育室	0.06	0.06	0.06
(2) 玄関	0.05	0.05	0.06
(3) 雨樋	0.15	0.11	0.09