


測定場所：斎場

住 所：増林3989-1

測 定 日：平成24年7月5日(木) 9:25~10:50

測 定 者：環境政策課

天 気：晴れ

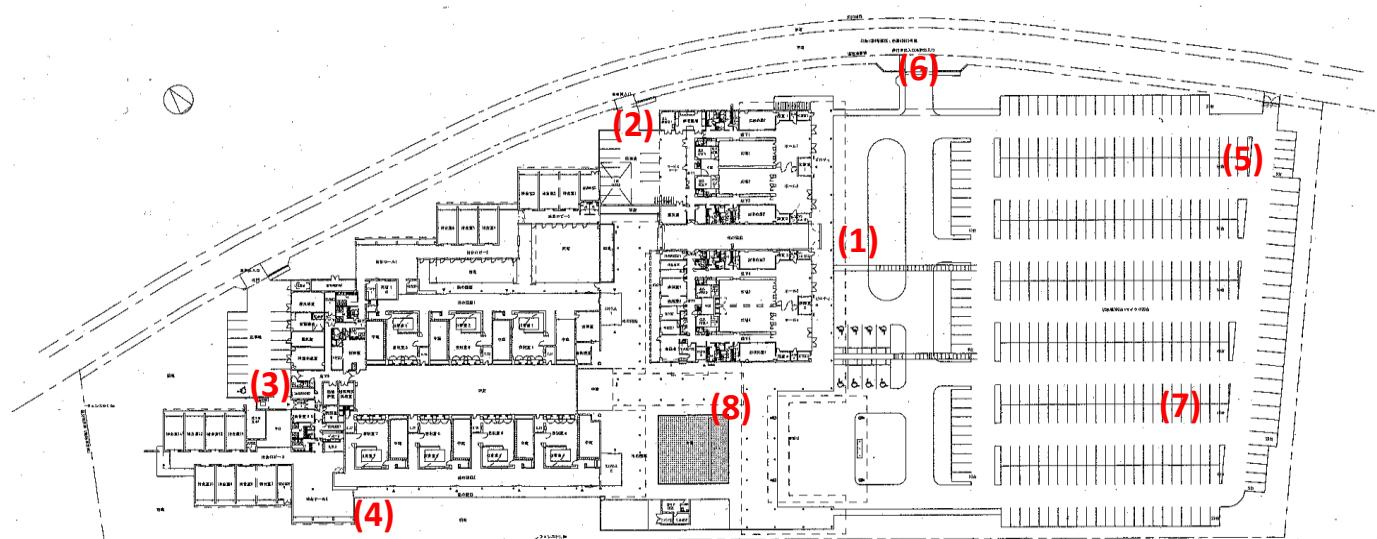

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパー/アワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 出入口A	0.07	0.08	0.10
(2) 出入口B	0.08	0.06	0.05
(3) 出入口C	0.13	0.11	0.10
(4) 植物A	0.08	0.08	0.08
(5) 植物B	0.10	0.09	0.11
(6) 排水溝A	0.07	0.09	0.08
(7) 排水溝B	0.09	0.11	0.11
(8) 排水溝C	0.14	0.13	0.11