


測定場所：越谷市農業技術センター

住所：増森1-69

測定日時：平成24年7月2日(月) 13:30~14:35

測定者：環境政策課

天気：晴れ

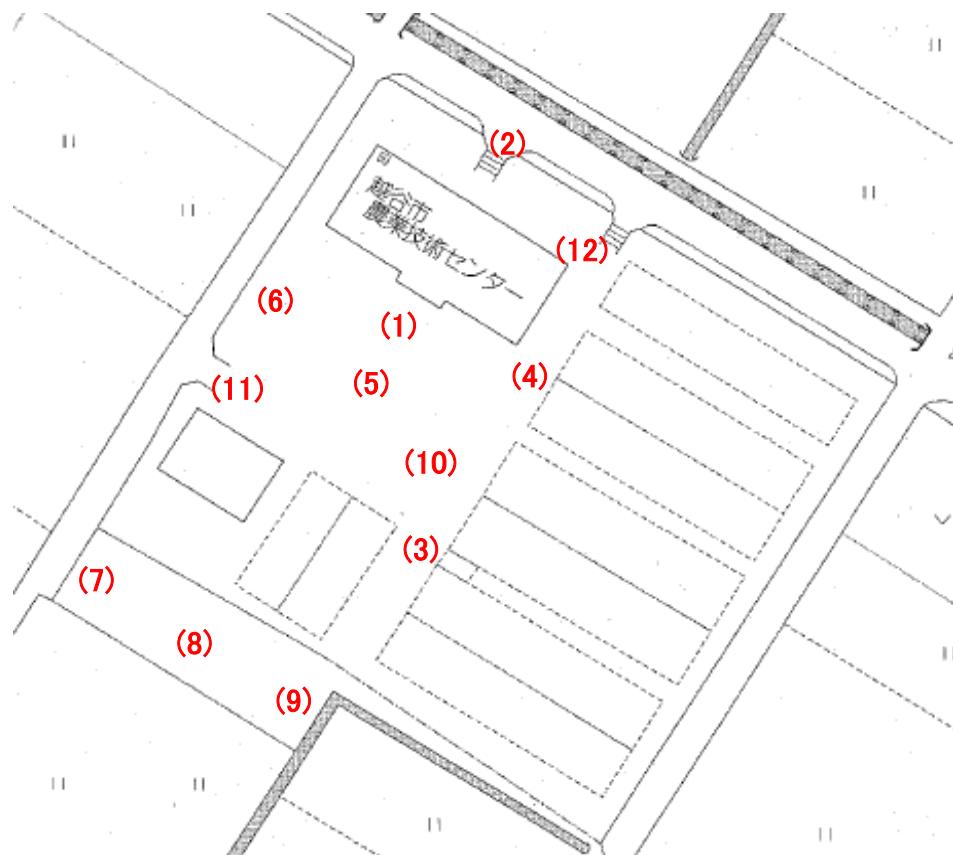

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパー/アワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 玄関	0.10	0.11	0.09
(2) スロープ	0.13	0.09	0.09
(3) 入口A	0.10	0.08	0.09
(4) 入口B	0.10	0.09	0.09
(5) 広場	0.11	0.09	0.08
(6) 植物	0.10	0.10	0.09
(7) 排水溝A	0.10	0.12	0.10
(8) 排水溝B	0.09	0.13	0.11
(9) 排水溝C	0.24	0.15	0.12
(10) 排水溝D	0.07	0.09	0.09
(11) 排水溝E	0.11	0.10	0.10
(12) 排水溝F	0.08	0.09	0.09