

増林保育所


測定場所：増林保育所

住 所：東越谷8-180

測定日時：平成24年12月7日（金曜）

14時30分～16時10分

天 気：晴れ

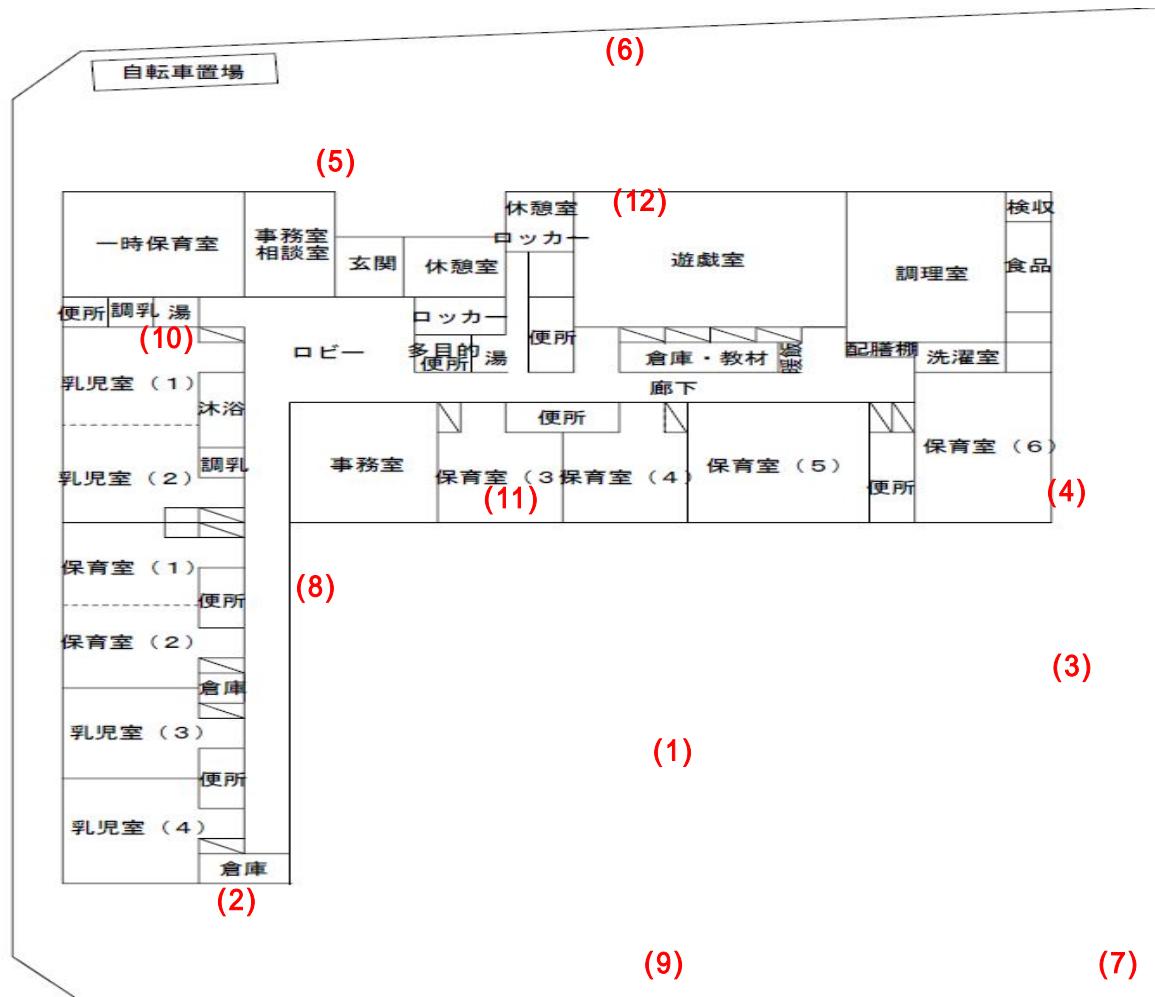

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパー/アワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 園庭	0.06	0.06	0.06
(2) 砂場	0.12	0.11	0.09
(3) 遊具	0.08	0.08	0.09
(4) 雨樋 A	0.16	0.10	0.07
(5) 雨樋 B	0.08	0.08	0.07
(6) 植物 A	0.08	0.07	0.08
(7) 植物 B	0.09	0.08	0.08
(8) 排水溝 A	0.10	0.07	0.07
(9) 排水溝 B	0.08	0.07	0.07
(10) 乳児室 (0歳児)	0.04	0.04	0.04
(11) 保育室 (3歳児)	0.04	0.04	0.03
(12) 遊戯室 (ホール)	0.04	0.05	0.05