

蒲生南保育所


測定場所：蒲生南保育所

住所：南町1-10-20

測定日時：平成24年10月30日（火曜）

14時39分 ~ 16時10分

天気：曇り

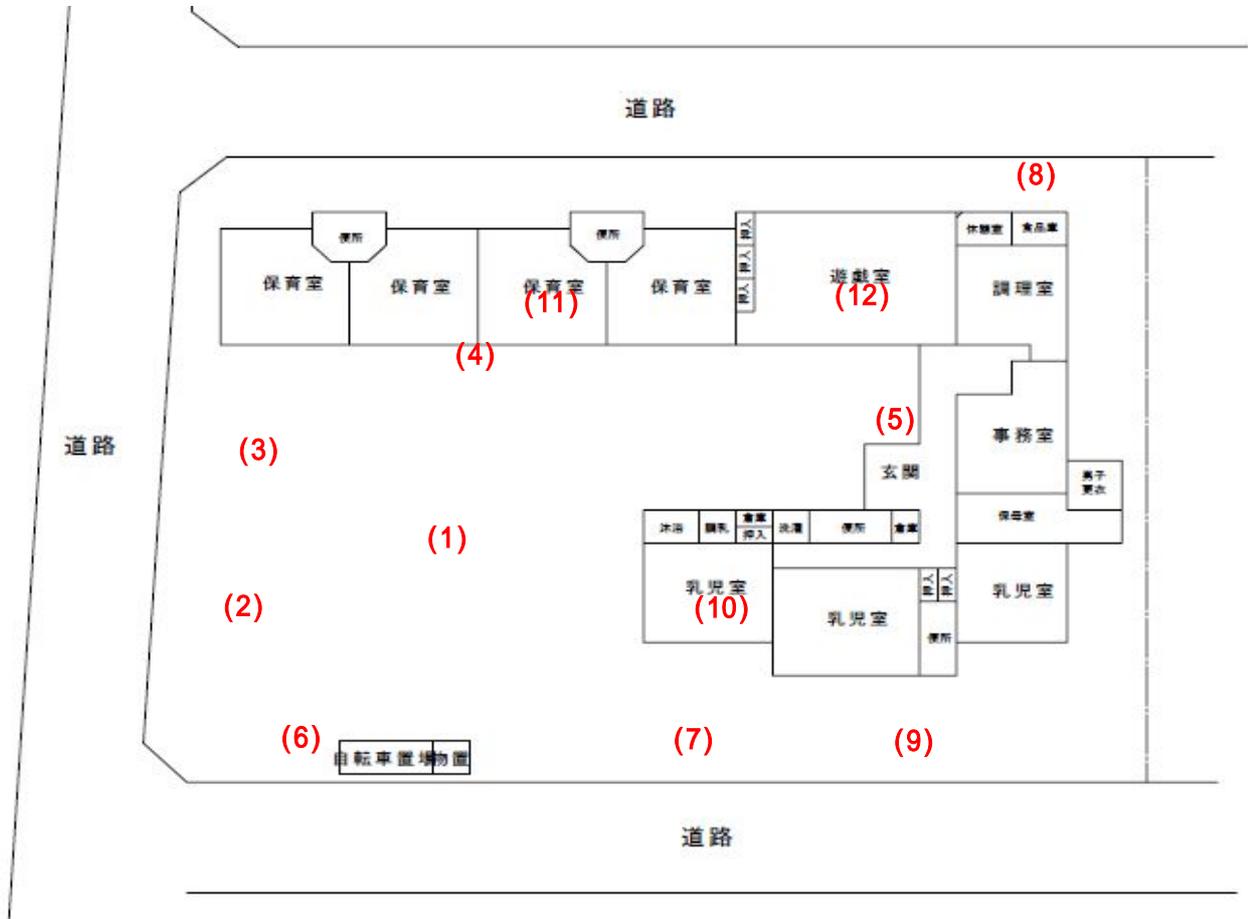

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 園庭	0.07	0.08	0.08
(2) 砂場	0.15	0.15	0.12
(3) 遊具(滑り台)	0.15	0.10	0.10
(4) 雨樋A	0.31	0.08	0.08
(5) 雨樋B	0.12	0.08	0.07
(6) 植物A	0.10	0.09	0.09
(7) 植物B	0.14	0.10	0.09
(8) 排水溝A	0.23	0.13	0.10
(9) 排水溝B	0.10	0.09	0.08
(10) 乳児室(0歳児)	0.06	0.06	0.06
(11) 保育室(3歳児)	0.06	0.07	0.07
(12) 遊戯室(ホール)	0.06	0.07	0.06