

新方保育所


測定場所：新方保育所

住 所：北川崎729-1

測定日時：平成24年12月10日（月曜）

10時25分～11時48分

天 気：晴れ

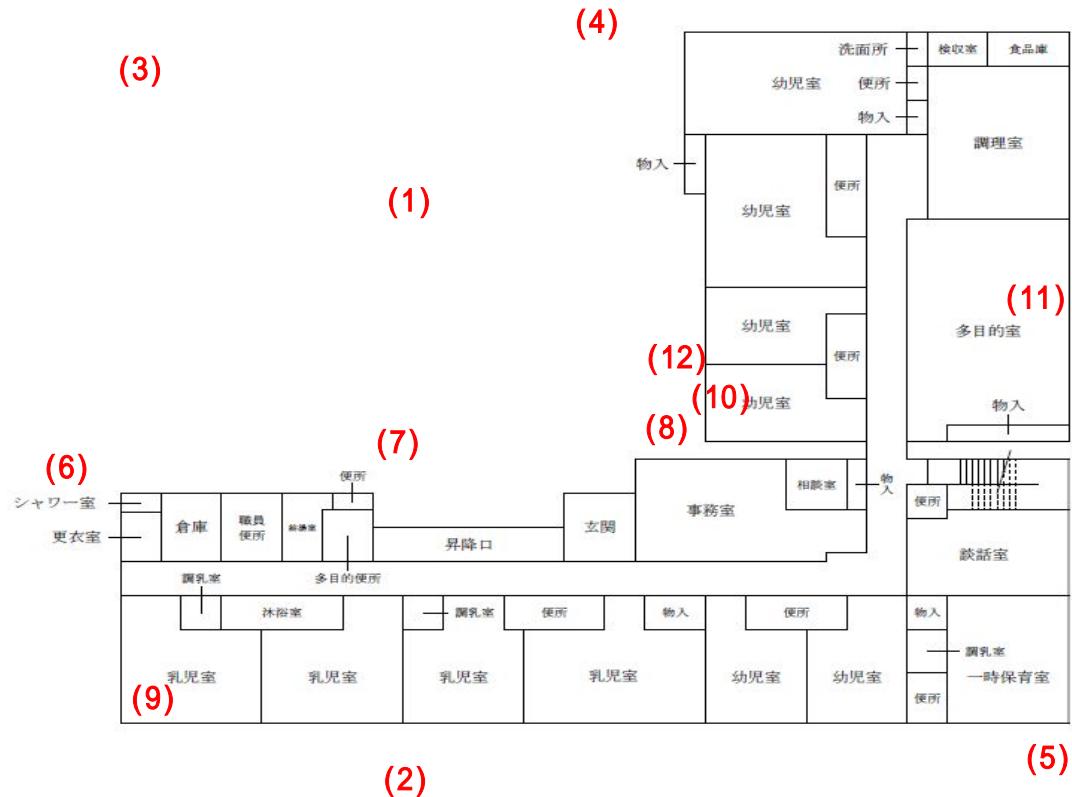

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパー/アワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 園庭	0.09	0.08	0.08
(2) 砂場	0.08	0.08	0.07
(3) 遊具	0.08	0.08	0.08
(4) 植物A	0.07	0.06	0.06
(5) 植物B	0.07	0.07	0.05
(6) 排水溝A	0.08	0.08	0.06
(7) 排水溝B	0.07	0.07	0.07
(8) 排水溝C	0.09	0.09	0.08
(9) 保育室(0歳児)	0.05	0.05	0.05
(10) 保育室(3歳児)	0.05	0.05	0.04
(11) 遊戯室(ホール)	0.05	0.05	0.05
(12) その他	0.29	0.11	0.08