

越谷レイクタウンさくら保育園


測定場所：越谷レイクタウンさくら保育園

住 所：大成町5-412

測定日時：平成24年10月31日（水曜）

10時38分～11時53分

天 気：曇り

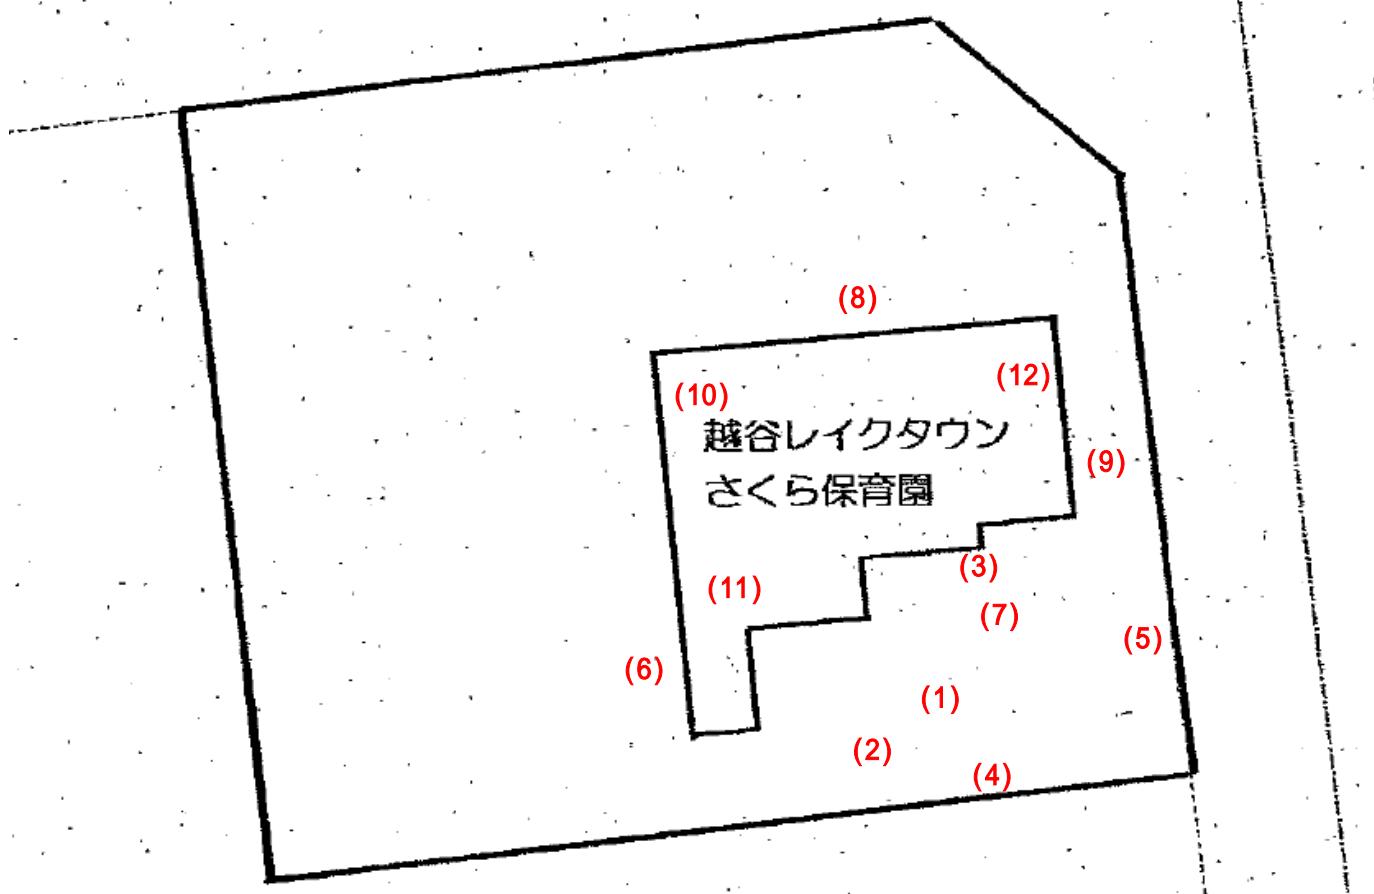

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパー/アワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 園庭	0.09	0.09	0.08
(2) 砂場	0.10	0.10	0.09
(3) 遊具（小屋）	0.17	0.13	0.10
(4) 植物A	0.13	0.11	0.11
(5) 植物B	0.14	0.14	0.12
(6) 排水溝A	0.17	0.13	0.09
(7) 排水溝B	0.10	0.10	0.10
(8) 排水溝C	0.25	0.14	0.12
(9) 排水溝D	0.13	0.13	0.10
(10) 1階乳児室（0歳児）	0.06	0.07	0.06
(11) 2階保育室（3歳児）	0.06	0.06	0.06
(12) 2階遊戯室（ホール）	0.05	0.05	0.05