

の～びるこどもの家保育園


測定場所：の～びるこどもの家保育園

住 所：相模町3-220-1

測定日時：平成24年9月24日（月曜）

14時30分～15時45分

天 気：晴れ

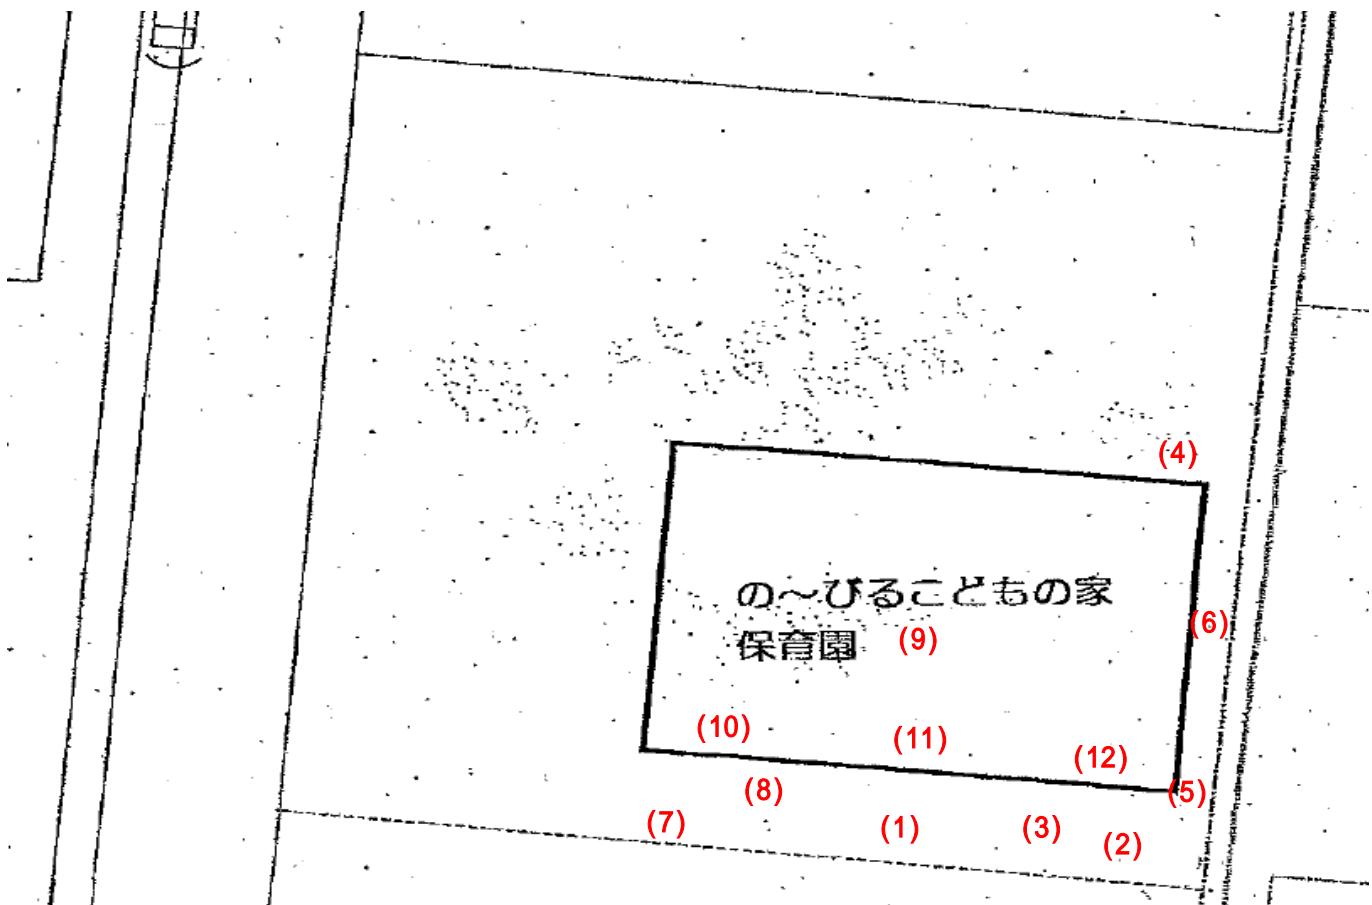

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパー/アワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 園庭	0.13	0.09	0.08
(2) 砂場	0.06	0.07	0.06
(3) 遊具	0.10	0.09	0.08
(4) 雨樋A	0.11	0.08	0.08
(5) 雨樋B	0.07	0.07	0.06
(6) 植物A	0.10	0.08	0.08
(7) 植物B	0.10	0.09	0.08
(8) 排水溝A	0.12	0.09	0.08
(9) 排水溝B	0.09	0.07	0.05
(10) 乳児室(0歳児)	0.06	0.05	0.04
(11) 保育室(3歳児)	0.04	0.05	0.04
(12) 子育て支援室(ホール)	0.05	0.05	0.04