

児童館コスモス


測定場所：児童館コスモス

住所：千間台東2-9

測定日時：平成24年9月20日（木曜）

13時05分 ~ 14時16分

天気：曇り

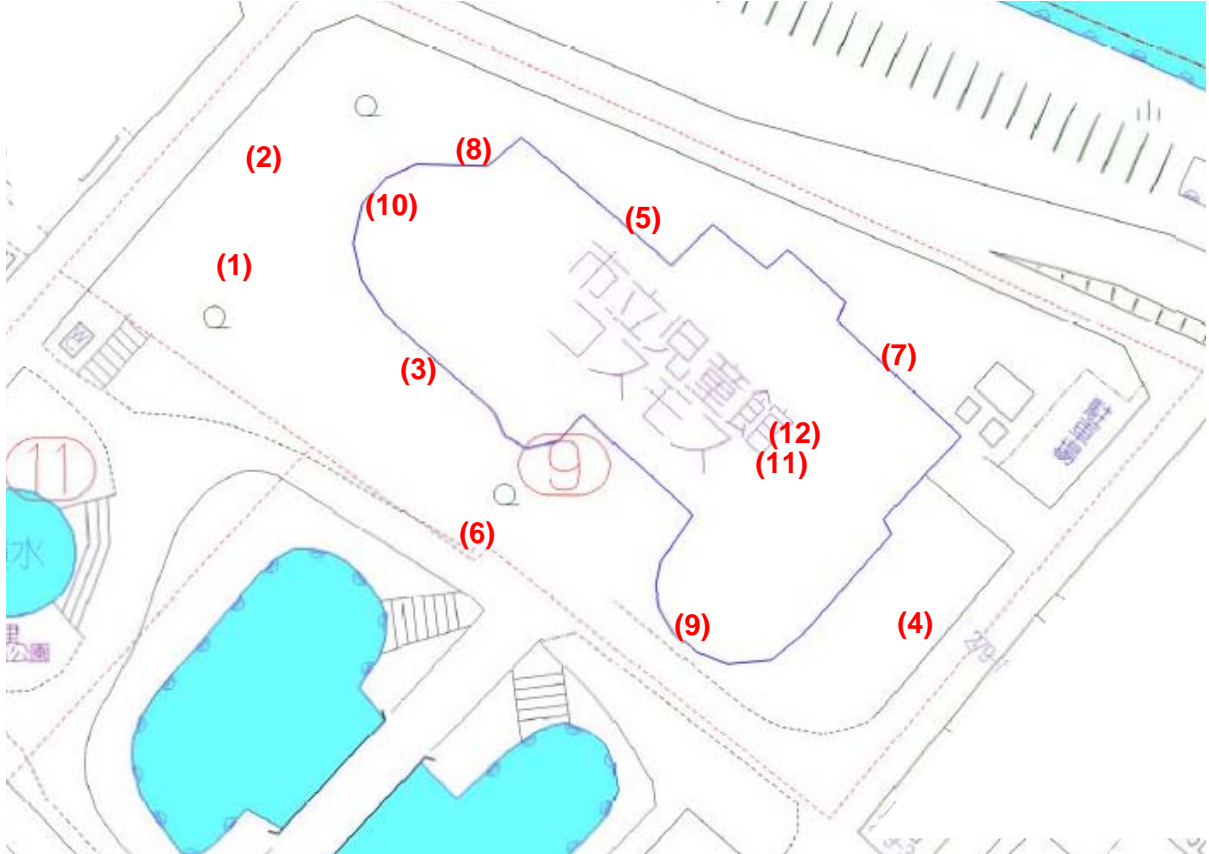

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 砂場	0.06	0.06	0.07
(2) 遊具	0.08	0.09	0.08
(3) 植物A	0.10	0.07	0.07
(4) 植物B	0.09	0.09	0.08
(5) 植物C	0.14	0.09	0.08
(6) 排水溝A	0.06	0.08	0.09
(7) 排水溝B	0.10	0.09	0.08
(8) 排水溝C	0.11	0.10	0.09
(9) 幼児室(1階)	0.07	0.07	0.07
(10) 遊戯室(1階)	0.07	0.06	0.07
(11) 展示室(2階)	0.08	0.07	0.07
(12) 展示室(3階)	0.08	0.07	0.07