


大間野小学校

測定場所：大間野小学校
 住所：大間野町二丁目115番地
 測定日時：平成24年10月17日（水曜）
 13時25分～15時55分
 天気：曇り


【校庭等】

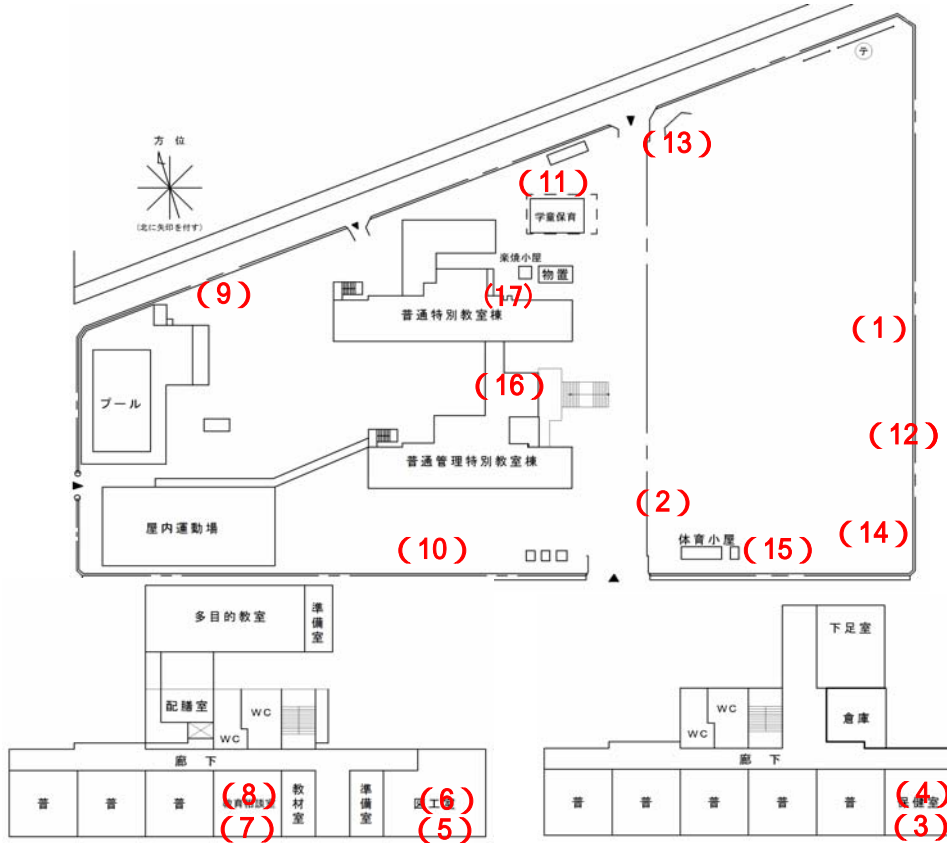

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 校庭	0.10	0.11	0.09
(2) 砂場	0.13	0.12	0.09
(3) 1階保健室A 窓際	0.08	0.08	0.08
(4) 1階保健室A 中央	0.09	0.08	0.09
(5) 1階図工室B 窓際	0.09	0.09	0.09
(6) 1階図工室B 中央	0.09	0.09	0.09
(7) 1階教育相談室C 窓際	0.09	0.08	0.08
(8) 1階教育相談室C 中央	0.10	0.09	0.10
(9) 植物A	0.17	0.10	0.08
(10) 植物B	0.12	0.10	0.08
(11) 植物C (立木)	0.06	0.07	0.06
(12) 植物D (植栽)	0.10	0.09	0.09
(13) 排水溝A	0.05	0.08	0.09
(14) 排水溝B	0.13	0.11	0.10
(15) 遊具(すべり台)	0.11	0.10	0.09
(16) 下足室	0.09	0.09	0.09
(17) U字溝	0.59	0.20	0.13

大間野小学校

【雨樋】

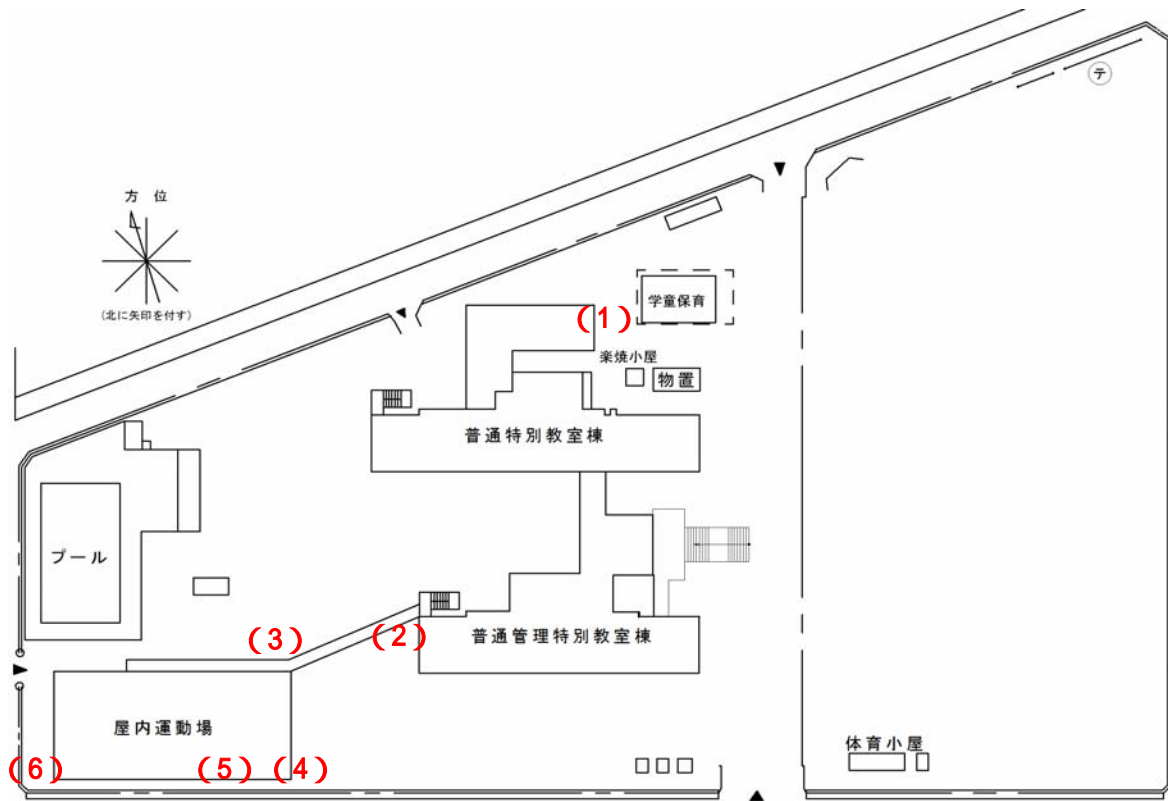

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 雨樋 1 校舎	0.40	0.12	0.10
(2) 雨樋 2 校舎	0.54	0.21	0.13
(3) 雨樋 3 屋内運動場	0.29	0.13	0.10
(4) 雨樋 4 屋内運動場	0.16	0.10	0.09
(5) 雨樋 5 屋内運動場	0.17	0.11	0.10
(6) 雨樋 6 屋内運動場	0.72	0.16	0.10