

西方小学校

測定場所：西方小学校


住所：西方二丁目12番地1

測定日時：平成24年11月21日（水曜）

14時04分～16時56分

天気：晴れ


【校庭等】

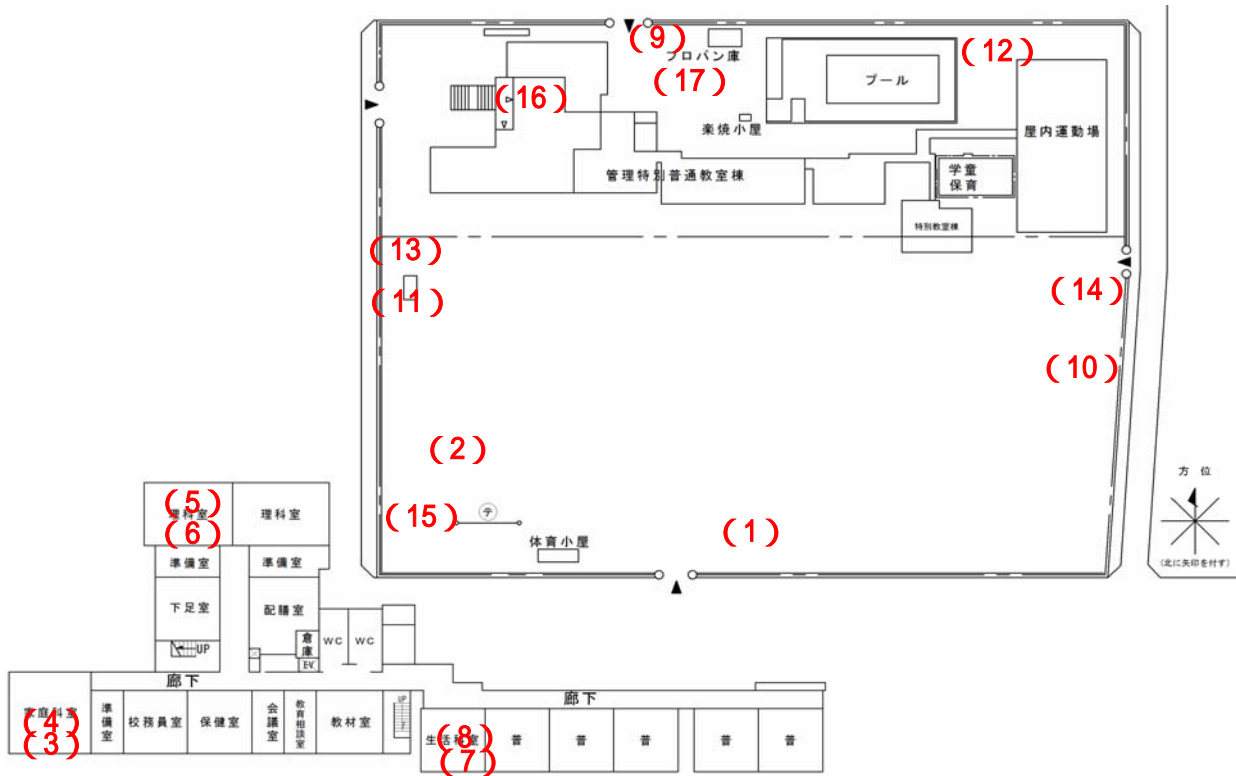

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 校庭	0.11	0.11	0.10
(2) 砂場	0.07	0.09	0.08
(3) 1階家庭科室A 窓際	0.08	0.08	0.08
(4) 1階家庭科室A 中央	0.09	0.09	0.09
(5) 1階第一理科室B 窓際	0.09	0.08	0.08
(6) 1階第一理科室B 中央	0.10	0.09	0.09
(7) 1階生活科室C 窓際	0.10	0.09	0.10
(8) 1階生活科室C 中央	0.09	0.10	0.10
(9) 植物A	0.11	0.08	0.10
(10) 植物B	0.12	0.12	0.10
(11) 植物C (農園)	0.08	0.08	0.10
(12) 植物D (ビオトープ)	0.10	0.11	0.10
(13) 排水溝A	0.10	0.09	0.10
(14) 排水溝B	0.12	0.11	0.10
(15) 遊具 (すべり台赤)	0.09	0.09	0.09
(16) 下足室	0.10	0.09	0.10
(17) 駐車場横集水溝	0.61	0.15	0.09

西方小学校

【雨樋】

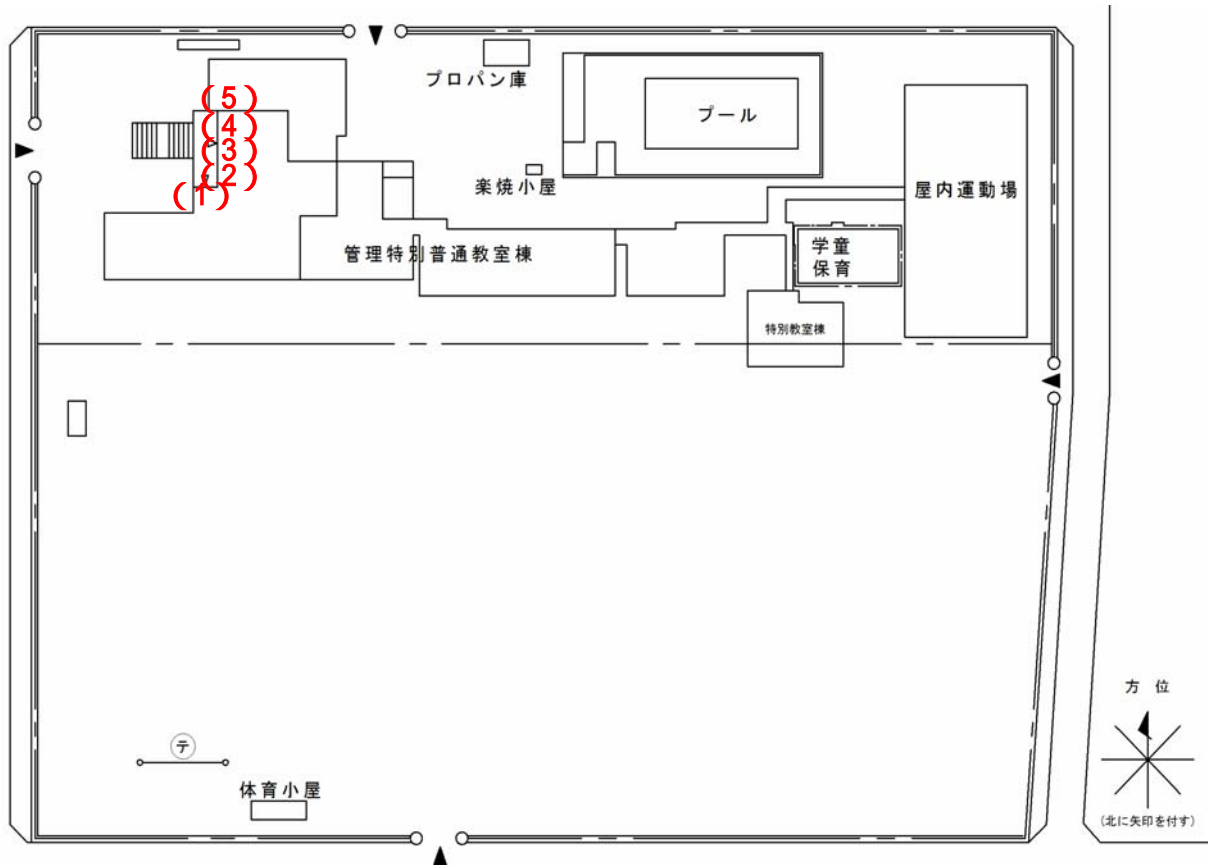

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 雨樋 1 校舎	0.11	0.08	0.05
(2) 雨樋 2 校舎	0.09	0.10	0.10
(3) 雨樋 3 校舎	0.10	0.10	0.11
(4) 雨樋 4 校舎	0.09	0.10	0.11
(5) 雨樋 5 校舎	0.10	0.10	0.11