

明正小学校

測定場所：明正小学校


住所：川柳町一丁目401番地

測定日時：平成24年11月19日（月曜）

8時45分～12時13分

天気：曇り


【校庭等】

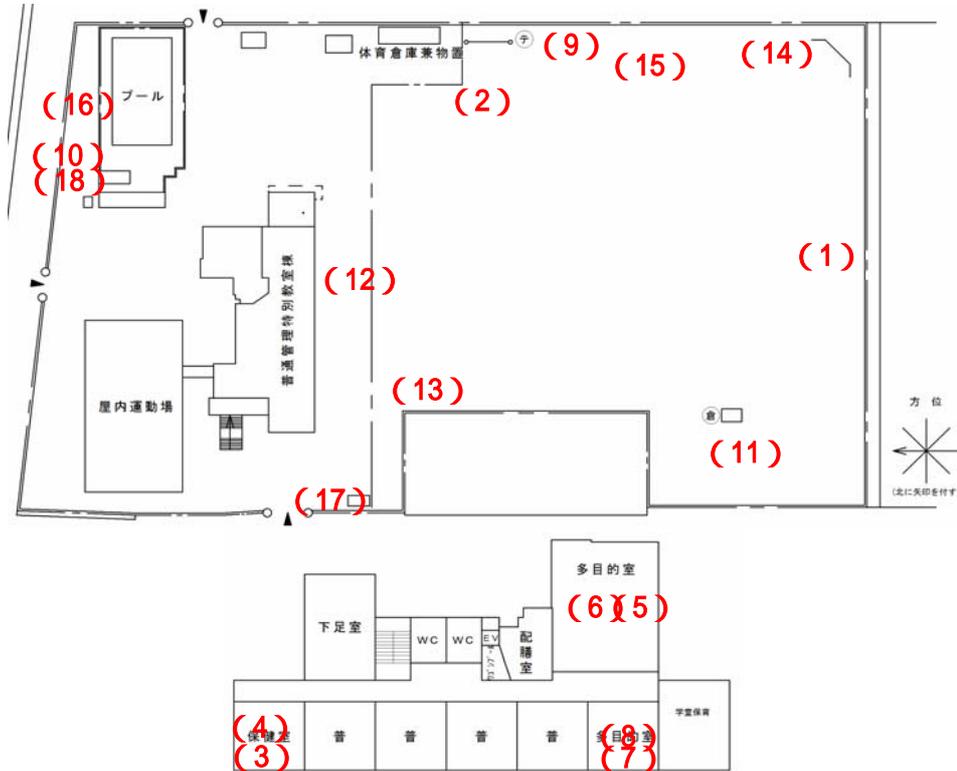

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 校庭	0.14	0.14	0.13
(2) 砂場	0.11	0.11	0.12
(3) 1階保健室A 窓際	0.09	0.08	0.09
(4) 1階保健室A 中央	0.09	0.10	0.09
(5) 1階プレイルームB 窓際	0.07	0.08	0.08
(6) 1階プレイルームB 中央	0.08	0.08	0.08
(7) 1階多目的室C 窓際	0.08	0.08	0.09
(8) 1階多目的室C 中央	0.08	0.09	0.09
(9) 植物A	0.10	0.12	0.13
(10) 植物B	0.13	0.13	0.11
(11) 植物C (ビオトープ)	0.12	0.14	0.13
(12) 植物D (立木)	0.13	0.12	0.12
(13) 排水溝A	0.11	0.11	0.11
(14) 排水溝B	0.15	0.16	0.16
(15) 遊具 (すべり台)	0.14	0.15	0.14
(16) 除染土砂埋設場所	0.09	0.09	0.10
(17) 正門そば未舗装部	0.42	0.13	0.11
(18) 植物周辺	1.54	0.47	0.26

明正小学校

【雨樋】

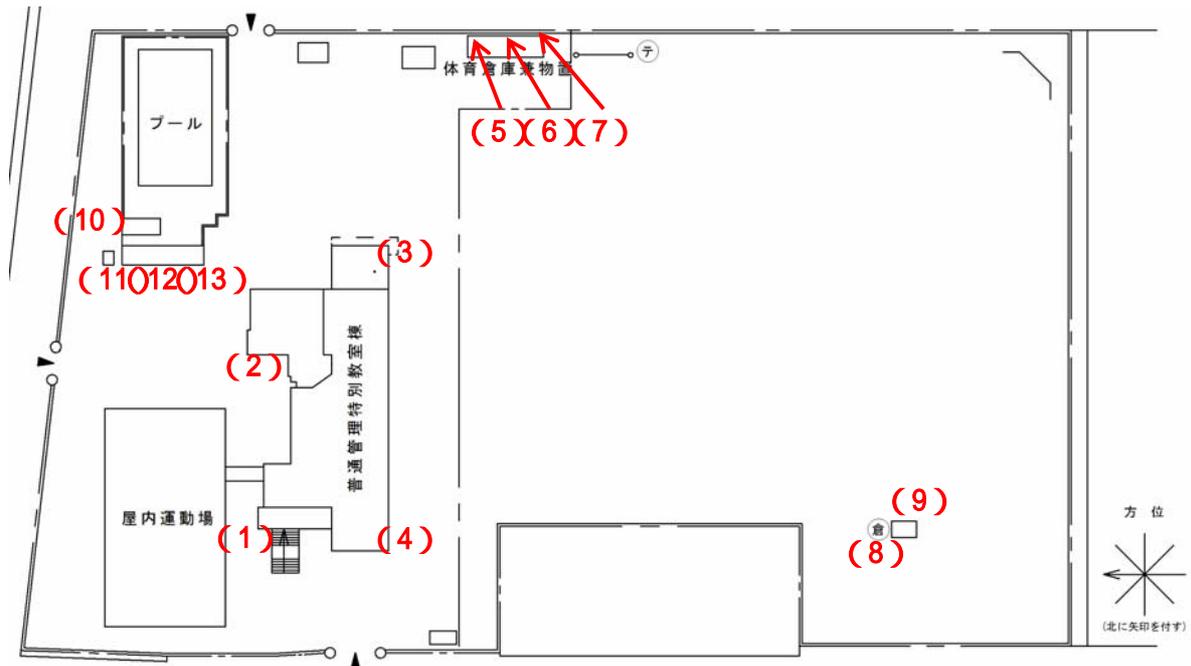

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 雨樋 1 校舎	0.08	0.07	0.07
(2) 雨樋 2 校舎	0.15	0.11	0.12
(3) 雨樋 3 校舎	0.10	0.09	0.09
(4) 雨樋 4 校舎	0.09	0.08	0.08
(5) 雨樋 5 他棟	0.18	0.10	0.10
(6) 雨樋 6 他棟	0.67	0.16	0.10
(7) 雨樋 7 他棟	0.60	0.15	0.11
(8) 雨樋 8 他棟	0.29	0.14	0.12
(9) 雨樋 9 他棟	0.43	0.15	0.11
(10) 雨樋 10 他棟	0.62	0.20	0.14
(11) 雨樋 11 他棟	0.25	0.15	0.12
(12) 雨樋 12 他棟	0.20	0.14	0.11
(13) 雨樋 13 他棟	0.22	0.13	0.10