


千間台中学校

測定場所：千間台中学校
 住所：三野宮1141番地
 測定日時：平成24年11月7日（水曜）
 9時45分～11時56分
 天気：曇りのち晴れ

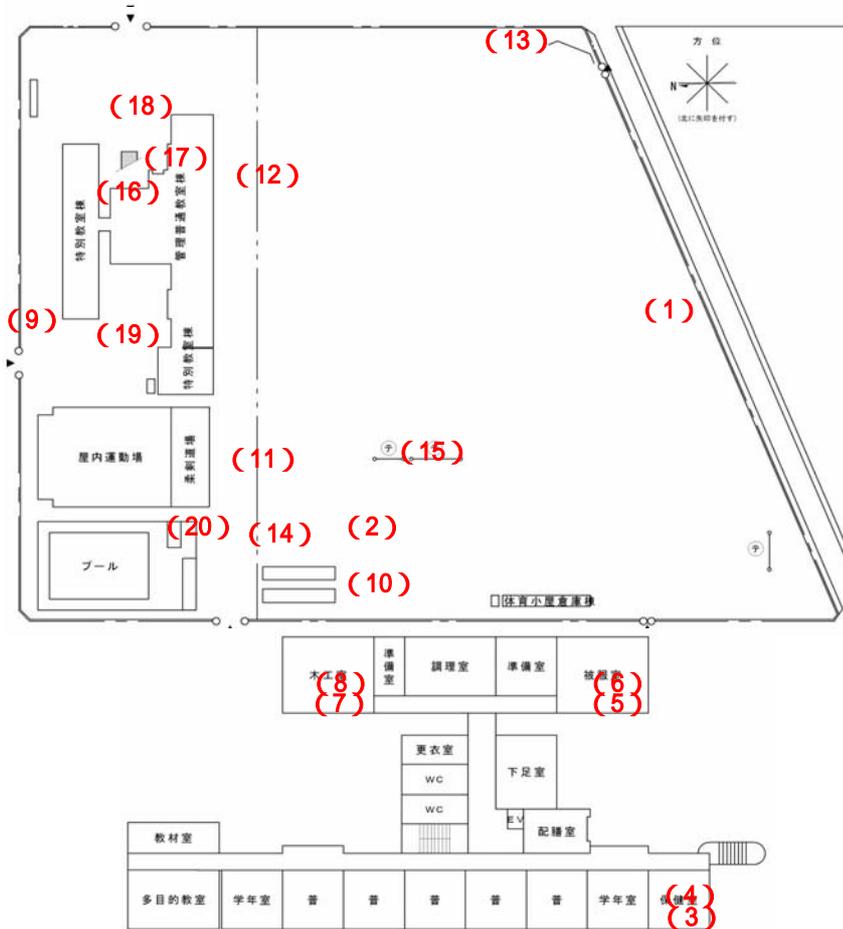

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 校庭	0.12	0.11	0.10
(2) 砂場	0.08	0.08	0.08
(3) 1階保健室A 窓際	0.07	0.06	0.08
(4) 1階保健室A 中央	0.07	0.08	0.07
(5) 1階被服室B 窓際	0.07	0.07	0.07
(6) 1階被服室B 中央	0.06	0.07	0.07
(7) 1階木工室C 窓際	0.07	0.07	0.07
(8) 1階木工室C 中央	0.07	0.07	0.07
(9) 植物A	0.09	0.08	0.08
(10) 植物B	0.12	0.12	0.09
(11) 植物C (植栽)	0.11	0.10	0.10
(12) 植物D (藤棚)	0.09	0.10	0.09
(13) 排水溝A	0.09	0.09	0.09
(14) 排水溝B	0.08	0.10	0.09
(15) 遊具 (鉄棒)	0.11	0.10	0.10
(16) 下足室	0.09	0.08	0.09
(17) 給食搬入スロープ	0.11	0.09	0.09
(18) 雨樋1 校舎	0.09	0.09	0.08
(19) 雨樋2 校舎	0.10	0.08	0.07
(20) 雨樋3 他棟	0.09	0.08	0.07