

大間野学童保育室


測定場所：大間野学童保育室

住所：大間野町2-115

測定日時：平成24年10月17日（水曜）

13時03分 ~ 13時24分

天気：曇り

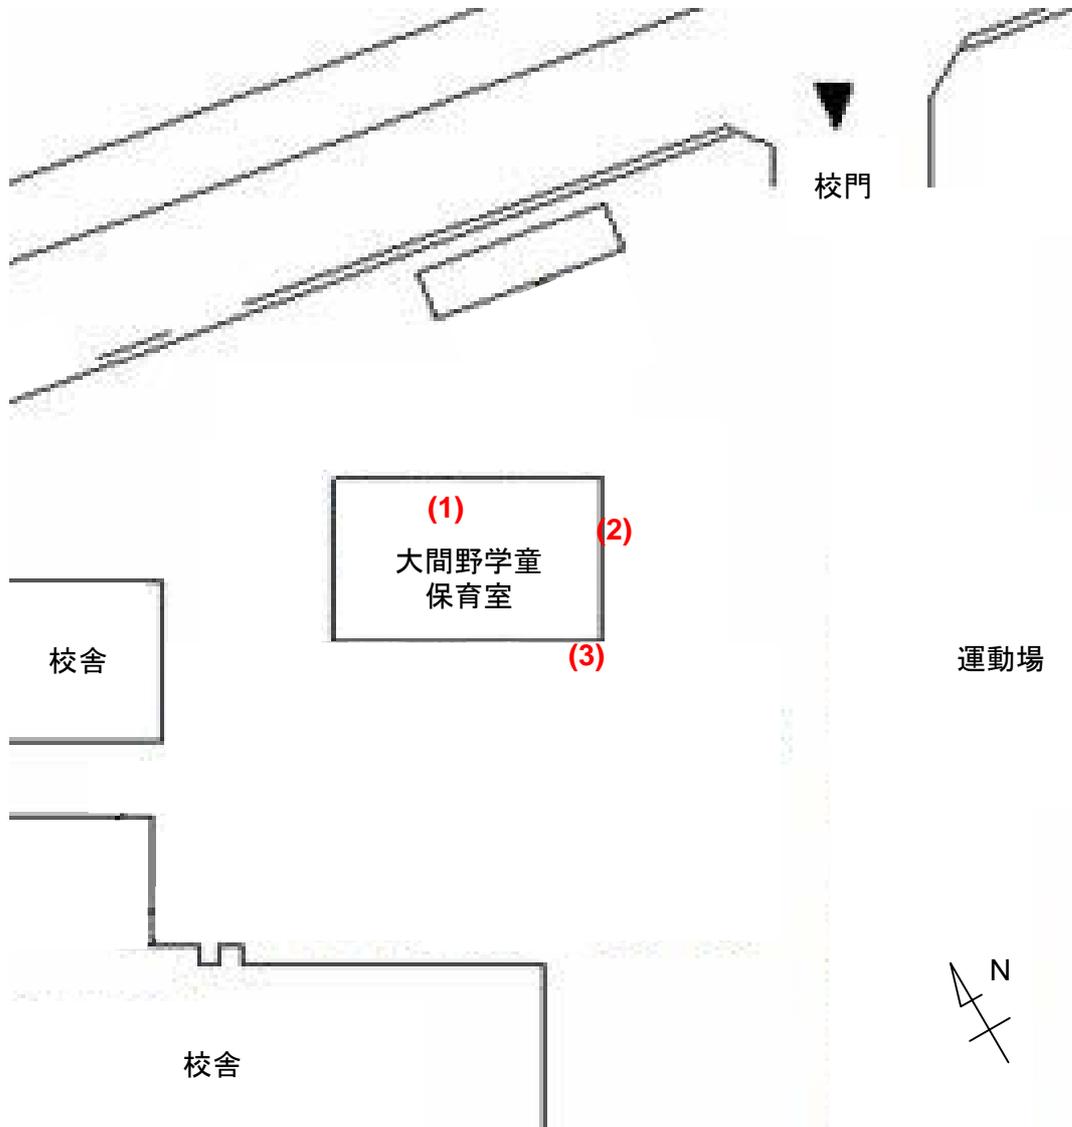

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 保育室	0.06	0.06	0.06
(2) 玄関	0.06	0.05	0.05
(3) 雨樋	0.12	0.09	0.08