

城ノ上児童保育室


測定場所：城ノ上児童保育室

住所：増林6066-1

測定日時：平成24年11月27日（火曜）

13時53分 ~ 14時04分

天気：晴れ

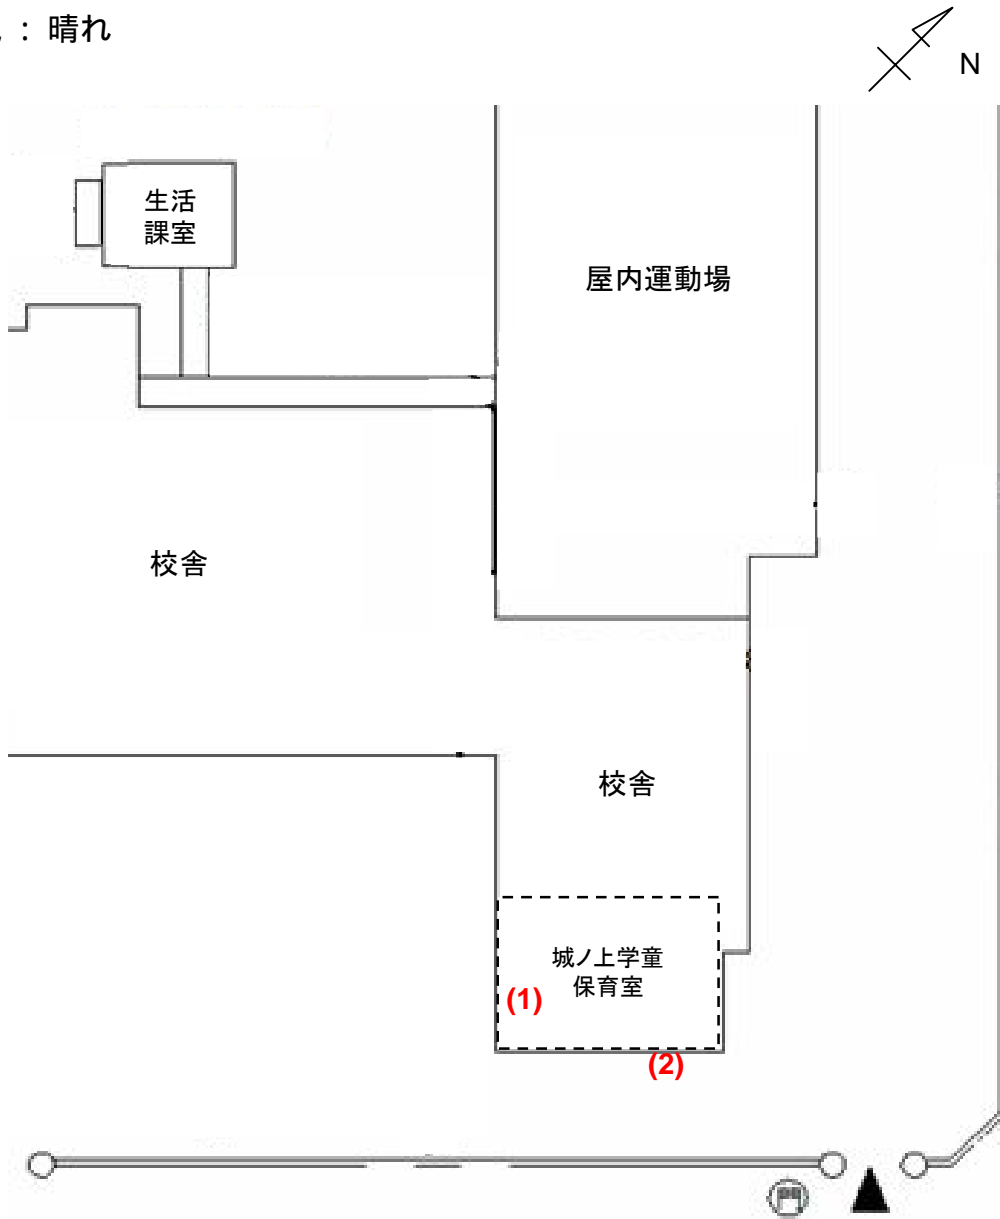

| 測定地点 | 測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー) | | |
|---------|--------------------------|--------|------|
| | 地上5cm | 地上50cm | 地上1m |
| (1) 保育室 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| (2) 玄関 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |