

北越谷幼稚園


測定場所：北越谷幼稚園

住所：北越谷3-2-18

測定日時：平成24年12月6日（木曜）

13時16分～14時20分

天 気：晴れ

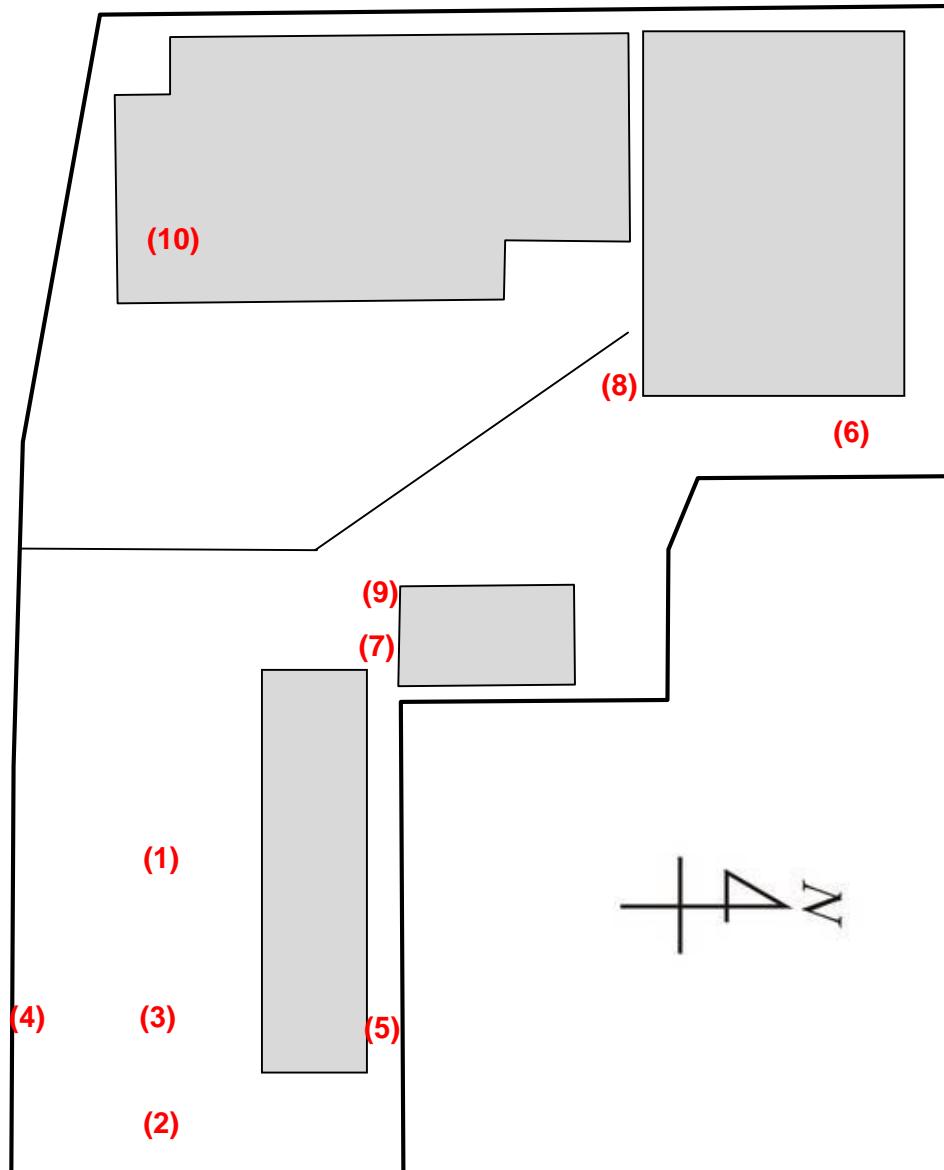

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーAワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 園庭	0.11	0.11	0.10
(2) 砂場	0.07	0.08	0.07
(3) 遊具	0.09	0.10	0.09
(4) 植物A	0.08	0.07	0.07
(5) 植物B	0.10	0.09	0.09
(6) 排水溝A	0.09	0.08	0.08
(7) 排水溝B	0.09	0.09	0.09
(8) 雨樋A	0.22	0.11	0.09
(9) 雨樋B	0.13	0.10	0.09
(10) 室内	0.04	0.04	0.04