

桜井保育所


測定場所：桜井保育所

住所：平方1349

測定日時：平成25年2月19日（火曜）

15時15分～16時25分

天気：曇り

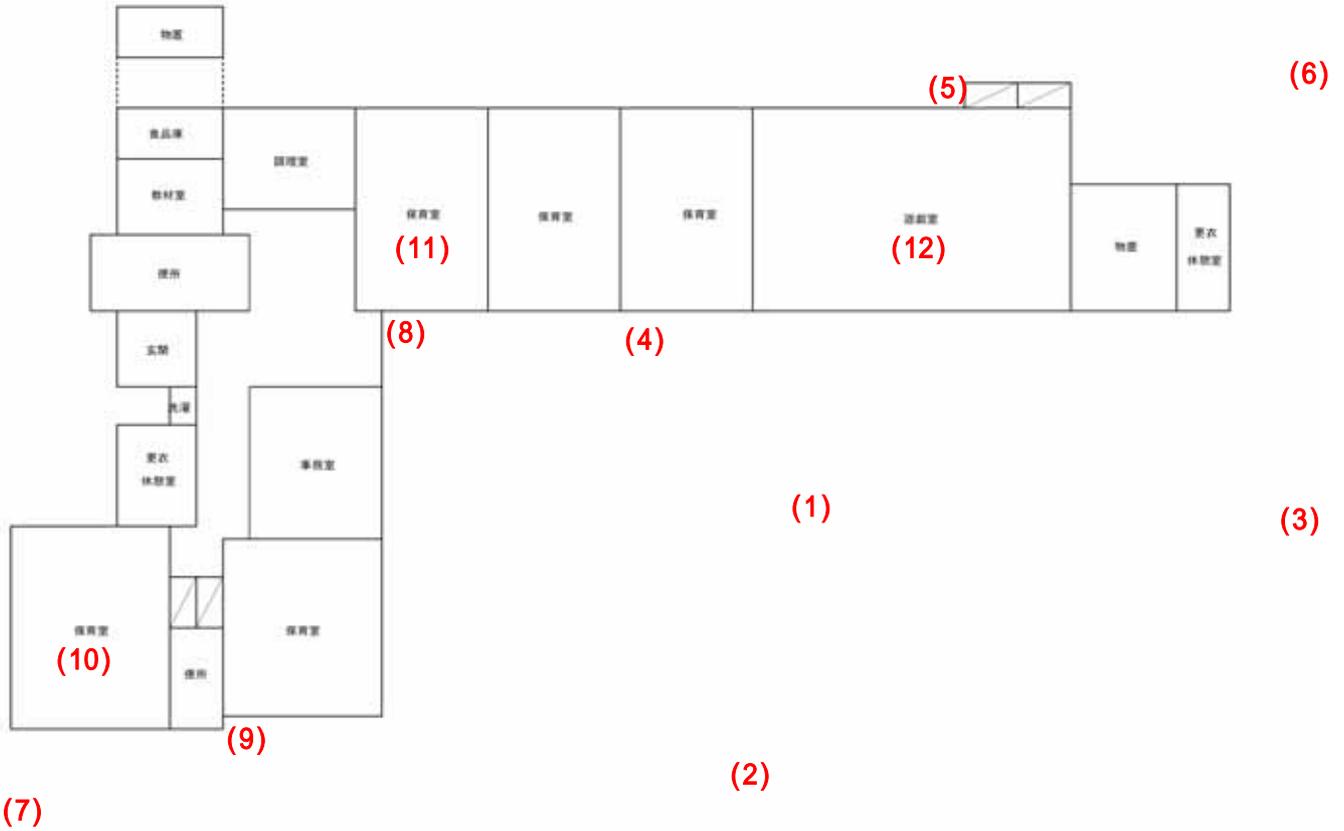

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 園庭	0.08	0.07	0.07
(2) 砂場	0.08	0.08	0.08
(3) 遊具	0.07	0.08	0.07
(4) 雨樋A	0.07	0.07	0.07
(5) 雨樋B	0.12	0.09	0.07
(6) 植物A	0.07	0.08	0.07
(7) 植物B	0.08	0.09	0.08
(8) 排水溝A	0.08	0.07	0.07
(9) 排水溝B	0.07	0.07	0.08
(10) 乳児室(2歳児)	0.06	0.07	0.07
(11) 保育室(3歳児)	0.06	0.06	0.06
(12) ホール(遊戯室)	0.05	0.07	0.06