

増林保育所


測定場所：増林保育所

住所：東越谷8-180

測定日時：平成25年2月21日（木曜）

10時15分 ~ 11時45分

天気：晴れ

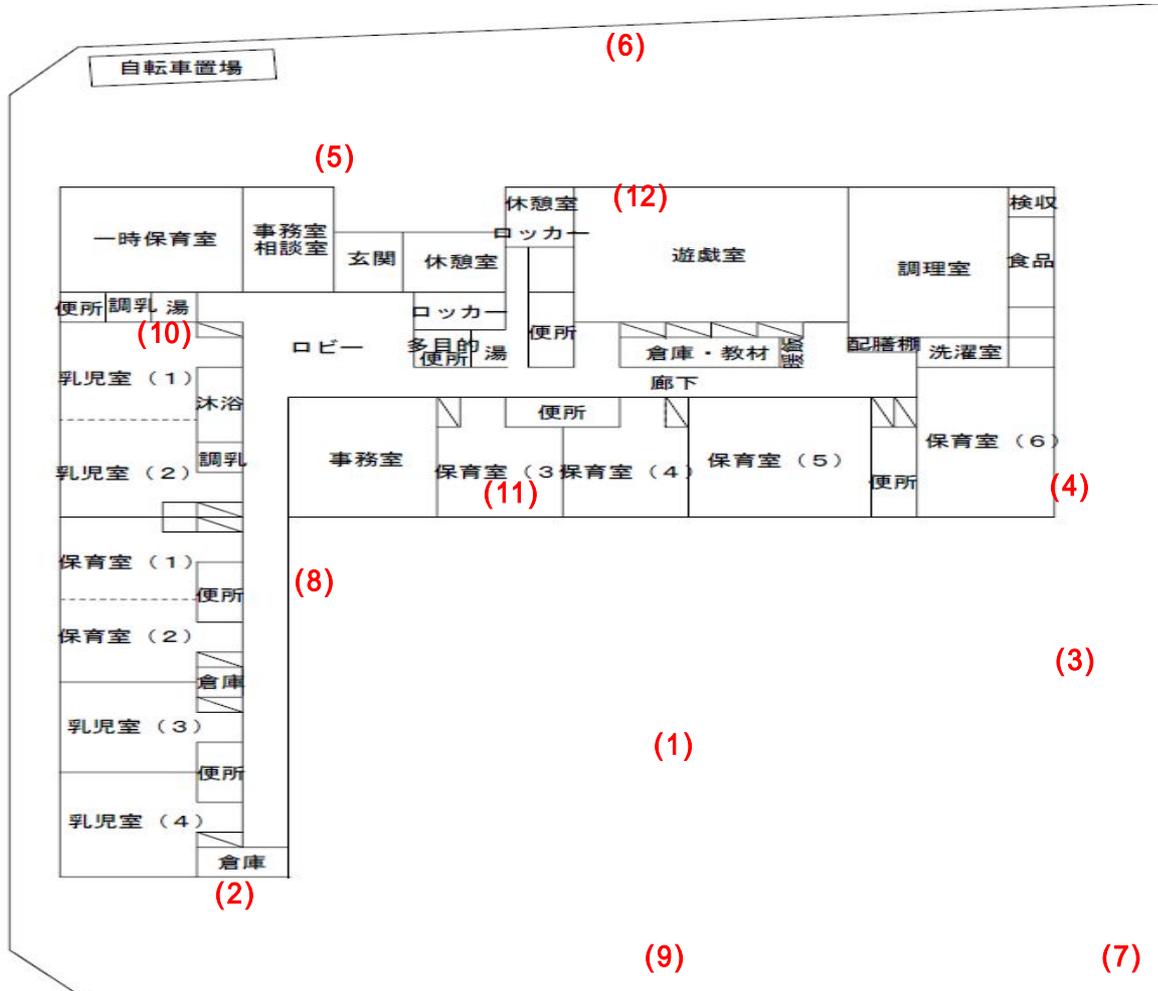

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 園庭	0.07	0.07	0.07
(2) 砂場	0.11	0.11	0.09
(3) 遊具	0.10	0.08	0.08
(4) 雨樋A	0.17	0.10	0.07
(5) 雨樋B	0.10	0.07	0.07
(6) 植物A	0.09	0.07	0.06
(7) 植物B	0.10	0.08	0.08
(8) 排水溝A	0.11	0.07	0.07
(9) 排水溝B	0.07	0.06	0.07
(10) 乳児室（0歳児）	0.05	0.04	0.04
(11) 保育室（3歳児）	0.04	0.04	0.04
(12) 遊戯室（ホール）	0.04	0.05	0.05